

Jonavos rajono savivaldybės tarybos
2016 m. balandžio 28 d.
sprendimo Nr. ITS-123
priedas

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „JONAVOS VANDENYS“ 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2015 METŲ ESMINIAI ĮVYKIAI

Ataskaitiniai 2015 metai, vertinant pagal pasiektus veiklos rezultatus, buvo sėkmingi, visus metus dirbome pelningai ir juos užbaigėme uždirbdami 139504 Eur grynojo pelno. Be abejo, džiugina, kad antri metai iš eilės pavyksta dirbti pelningai. Mūsų bendrovės rezultatai visų pirma priklauso nuo Jonavos rajono vartotojų, veikiančių įmonių, jų veiklos sėkmės. Rezultatai leidžia tikėti, kad rajono ekonominė situacija gerėja, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų pardavimai, pasibaigus ekonominio nuosmukio laikotarpiui ne tik stabilizavosi, bet ir pradeda didėti. Ataskaitiniais metais didėjimas stebimas praktiškai visose vartotojų grupėse. Įvertinant tai, kad gyventojų skaičius Jonavos mieste bei rajone nuolat mažėja, vidutinis gyventojo amžius auga, manau, galima teigti, kad uždirbamų pajamų atžvilgiu mūsų vartotojų situacija gerėja. Tenka pripažinti, kad pardavimų apimtims neturėjo įtakos ir nuo 2013 m. gruodžio 01 dienos gerokai padidintos paslaugų kainos, kurios ir šiuo metu yra vienos mažiausių šalyje.

Esama stabili situacija leidžia daugiau susikonsoliduoti vykdant kitas veiklas. Ypač įgyvendinant investicinius projektus, kurie turi labai didelę įtaką įmonės teikiamų paslaugų kokybei, veiklos rezultatams, darbų organizavimui ir kt.

Kaip žinia, ataskaitiniais metais baigėsi 2007-2013 m. struktūrinių fondų paramos programos laikotarpis, atitinkamai baigti vykdyti projektai, kuriems pagal minėtą programą buvo skiriamos ES paramos lėšos. Pagaliau baigtas ir istorinis objektas t.y. „Nuotekų tinklų statyba Jonavos rajone (Upninkų, Išorų ir Kalnėnų kaimuose)“, rangovas UAB „Laugina“. Pagal 2007-2013 m. laikotarpio programą bendrovė pastatė dumblo kompostavimo aikštelę, rekonstravo Ruklos nuotekų valyklą, pastatė nuotekų valyklą Išorų ir Kalnėnų kaimams, atliko vandentiekio bei nuotekų tinklų plėtrą Jonavos mieste bei Kalnėnų, Išorų ir Upninkų gyvenvietėse. Šių projektų įgyvendinimui buvo gauta beveik 6 mln. Eur ES parama. Projektai laikomi galutinai įvykdytais kada yra pasiekti projektuose numatyti stebėsenos rodikliai ir patvirtintos galutinės ataskaitos. Šiam darbui įmonė skiria ypač daug dėmesio. Kad geriau suprasti situaciją apžvelgsim kai kuriuos projektus:

- Projekte „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Jonavos rajone“ buvo numatyta prie vandentiekio tinklų prijungti 50 naujų vartotojų, o prie naujų buitinių nuotekų tinklų 206 naujus vartotojus. 2015 m. gruodžio 31 dienai prie vandentiekio tinklų prisijungė 61 naujas vartotojas, prie buitinių nuotekų tinklų – 214 naujų vartotojų.
- Projekte „Nuotekų tinklų plėtra Jonavos rajone (Upninkuose, Išoruose, Kalnėnuose)“ buvo numatyta prie naujų buitinių nuotekų tinklų prijungti 140 naujų vartotojų. 2015 m. gruodžio 31 dienai prie naujų buitinių nuotekų tinklų prisijungė 159 nauji vartotojai.

Taip pat svarbu paminėti, kad 2014 m. lapkričio mėnesį įsigaliojo naujas Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas. Jame keitėsi visa eilė nuostatų, taip pat buvo keičiama visa eilė poįstatyminių teisės aktų. Viena esminių naujovių - vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licencijavimas. Džiugu, kad įmonė su šia užduotimi sėkmingai susidorėjo ir 2015m. balandžio 23 d. buvo licencijuota pirmųjų penkių įmonių tarpe visos šalies mastu. Gavus licenciją Jonavos rajono savivaldybės taryba 2015 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. ITS-0200 paskyrė UAB „Jonavos vandenys“ rajono savivaldybės viešuoju geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju. Tos

pačios dienos sprendimu Nr. ITS-0201 rajono taryba UAB „Jonavos vandenys“ paskyrė ir savivaldybės paviršinių nuotekų tvarkytoju.

Metų pabaigoje t.y. gruodžio mėnesio 22 d. UAB „Eigesa“ perdavė eksploatacijai rekonstruotus Jonavos m. vandens gerinimo įrenginius.

Kaip matome ataskaitiniai metai buvo pilni įvairių įvykių ir vieni sėkmingiausių, bet ateityje įvairių problemų bei iššūkių tikrai netruks. Tikiu, kad įmonė ir jos kolektyvas yra pajėgus priimti dar didesnius iššūkius.

1. UAB „JONAVOS VANDENYS“ VALDYMAS

UAB „Jonavos vandenys“ yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovės įstatinis kapitalas 2015 m. gruodžio 31 d. 8944006 eurų, paskirstytas į 308840 paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė 28,96 eurų. Visos Bendrovės akcijos nuosavybės teise priklauso Jonavos rajono savivaldybei.

2015 m. Bendrovės valdymo organai:

- Visuotinis akcininkų susirinkimas
- Bendrovės stebėtojų taryba
- Bendrovės administracijos vadovas.

Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės valdymo organas, kuris turi teisę keisti ir papildyti Bendrovės įstatus, rinkti ir atšaukti audito įmonę, didinti bei mažinti įstatinį kapitalą, paskirstyti pelną bei spręsti kitus Bendrovės įstatuose priskirtus klausimus, jei pagal AB įstatymą tai nepriskirta kitų Bendrovės organų kompetencijai.

Stebėtojų taryba yra kolegialus Bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis organas, kurią renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Stebėtojų taryba sudaroma iš penkių narių t.y. trijų savivaldybės tarybos narių, vieno savivaldybės administracijos darbuotojo ir vieno įmonės administracijos darbuotojo. Stebėtojų taryba išrinkta 2015 m. ketverių metų laikotarpiui. Šiuo metu bendrovės stebėtojų tarybą sudaro:

1. Algimantas Dabašinskas – rajono savivaldybės tarybos narys,
2. Rasa Ilonienė – rajono savivaldybės administracijos atstovė,
3. Romas Keliauskas – UAB „Jonavos vandenys“ vyr. energetikas,
4. Liudas Mediekša – rajono savivaldybės tarybos narys,
5. Vidmantas Šidlauskas – rajono savivaldybės tarybos narys.

Stebėtojų tarybos pirmininkas Algimantas Dabašinskas.

2015 m. įvyko 6 stebėtojų tarybos posėdžiai, kurių metu buvo sprendžiami įvairūs klausimai. Pirmaisiai buvo svarstomi 2014 m. finansinės atskaitomybės klausimai, 2014 m. metinis pranešimas. Stebėtojų taryba nustatė darbo užmokesčio fondą 2015 metams, domėjosi investicinių projektų vykdymo eiga bei sprendė visą eilę kasdienių, eilinių klausimų. Visais svarstytais klausimais stebėtojų taryba priėmė atitinkamus nutarimus.

UAB „Jonavos vandenys“ administracijos direktorius Vytautas Kudokas vadovaujantis Bendrovei nuo 1991 m. Jis vadovauja Bendrovės administracijai, kuri organizuoja ir vykdo Bendrovės ūkinę – finansinę veiklą, siekdama stabilaus ir efektyvaus įmonės darbo.

2. BENDROVĖS PAGRINDINIAI GAMYBINIAI RODIKLIAI

2015 metais Bendrovė eksploatavo 220,51 km geriamojo vandens tinklą, 196,96 km buitinių nuotekų tinklą, 30 vandenviečių, 84 gręžinius (geriamas vanduo 2015 metais buvo išgaunamas iš 51 gręžinio) ir 25 vandens gerinimo įrenginius. Nuotekų ūkyje eksploatuojame 16 nuotekų valymo įrenginių, 35 nuotekų perpumpavimo siurbines. 2015 metais per parą iš požeminių vandens šaltinių buvo išgauta 4749,8 m³ vandens, perpumpuota ir išvalyta 6912,3 m³/d nuotekų. Bendrovė vartotojams pardavė 1403874 m³ geriamojo vandens, surinko ir išvalė 1714805,6 m³ nuotekų. Nuotekų apvalymo efektas pagal BDS₇ sudarė 98 procentus, pagal suspenduotas medžiagas 97

procentus, pagal bendrą fosforą 89 procentus ir pagal bendrą azotą 88 procentus. Išvežta į kompostavimo aikštelę 2892 t Jonavos ir Ruklos nuotekų valymo įrenginiuose susidariusio dumblo, kuris visas perdirbtas į kompostą.

2015 m. Bendrovės uždirbtos pajamos sudarė 2323787 eurų. Bendrovėje dirbo 95 darbuotojai. Bendrovės 2015 m. grynasis pelnas sudaro 139504 Eur.

Remiantis Vastybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos siūlomu vandentvarkos bendrovių grupavimu pagal pardavimo apimtį vandens tiekimo bendrovės yra suskirstytos į penkias grupes. UAB „Jonavos vandenys“ yra III grupėje, kurioje parduodama nuo 901 iki 1500 tūkst.m³ per metus. 2015 m. Bendrovė pardavė 1400 tūkst.m³ geriamojo vandens. Kadangi rezultatai iš Kainų komisijos už 2015 m. bus gauti tik antrajame pusmetyje, todėl ataskaitos pabaigoje pridedame 2014 m. III grupės vienuolikos šalies vandens tiekimo įmonių pagrindinius rodiklius.

3. GERIAMOJO VANDENS TIEKIMAS

Per 2015 m. Bendrovė realizavo 1403874 m³ geriamojo vandens (2014 m. – 1391293 m³). Matome, kad padidėjimas lyginant 2014 metus sudaro 0,9 %. Nors gyventojų skaičius tikrai nepadidėja, bet mūsų pardavimai tegul nedaug, bet vis tik auga. Per parą 2015 m. realizavome 3846 m³. Iš to skaičiaus 2799 m³ realizuota Jonavos mieste, vidutiniškai 354 m³ realizuojami Rukloje, Žeimių seniūnijoje realizuojama 219 m³ ir t.t. Beveik visos gyvenvietės gauna kokybišką, nugeležintą geriamąjį vandenį. Nevalytas vanduo tiekiamas tik Aklojo ežero, Kunigiškių ir Martyniškių kaimams. Nors bendrai tiekiamo kokybiško vandens procentas sudaro virš 99 procentų, tačiau minėtos 3 gyvenvietės taip pat turi gauti gerą, kokybišką vandenį ir per artimiausius porą metų tokių klausimų tikrai nebebus. Kaip matome 63 procentai vandens atitenka Jonavos miestui, o likusieji 37 procentai visam rajonui. Visos rajono seniūnijos išskyrus Žeimių, Ruklos ir dalinai Šilų dirba nuostolingai, o Jonavos miestas dengia visus nuostolius, kurie susidaro seniūnijose. Pagal atliekamus profilaktinius ir avarinius darbus aiškiai „pirmauja“ rajono vandens ūkis, nes visas ūkis perimtas labai blogame stovyje, tačiau su kiekvienais metais matome teigiamus poslinkius ir rajono gyvenvietėse, bet gedimų skaičius dar gana didelis. Per 2015 metus seniūnijų vandens ūkyje įvyko 170 gedimų vandentiekio tinkluose, iš kurių net 127 vnt likviduota vykdant žemės kasimo darbus. Daugiausia gedimai įvyksta dėl plastikinių vamzdžių sujungimo, nes kolūkių laikais vamzdžiai buvo sujungiami metalinėmis movomis t.y. buvo naudojamos savadarbės „eglutės“, kurioms šiuo metu artėja ta riba kada jos masiškai baigia koroduoti. Vien dėl šios priežasties praėjusiais metais panaudotos 557 plastikinės movos. Be to 2015 m. seniūnijose pakeista 744 m. susidėvėjusių vamzdžių, pakeista – sumontuota 87 vnt. įvairaus skersmens uždarmojoji armatūra, uždėta 48 vnt. remontinių movų. Kaimų vandenvietėse pakeista 17 giluminių siurblių gręžiniuose. Čia įvardinti pagrindiniai darbai, kurie atlikti seniūnijų vandens tiekimo ūkyje, bet atliekama visa eilė ir profilaktinių darbų, kurių metu užkertamas kelias dar didesniai avarijų skaičiui ar tiesiog dėl bendros tvarkos. Vien šienavimo darbai kaimų vandenvietėse reikalauja didžiulių pastangų, nes daugumoje vandenviečių galimas tik rankinis darbas, o šienavimo technika sunkiai arba visiškai nepritaikoma.

Neužmiršti vandens tiekimo reikalai ir Jonavos mieste. Galime džiaugtis, kad 2015 m. pabaigoje t.y. gruodžio 22 d. baigti rekonstruoti ir perduoti eksploatacijai geriamojo vandens gerinimo įrenginiai, kurie kainavo 2,65 mln. eurų. Atlikus minėtus darbus Jonavos miestas ir Ragožių gyvenvietė gauna ne tik gerą, bet ir labai gerą geriamąjį vandenį. Prie šio projekto Bendrovė prisidėjo nedidele dalimi t.y. ~ 6% lėšų, bet džiugu, kad stotis sutvarkyta, o sugebėjome atsiskaityti iš apyvartinių lėšų.

Jonavos mieste taip pat atlikta ir visa eilė kitų darbų, kad miesto geriamojo vandens vartotojai neturėtų problemų dėl mūsų darbo. Jeigu pagal gedimų skaičių miestas atsilieka nuo kaimų ūkio keletą kartų, bet ir mieste likviduotos 75 avarijos, iš kurių 18 – vykdant žemės kasimo darbus. Likviduojant tinklų gedimus mieste taip pat pakeista 737 m. susidėvėjusių vamzdžių, 52 vnt.

Kopija UAB „Jonavos vandenys“


uždarnosios armatūros, lūžus vandentiekio vamzdžiams sumontuotos 29 remontinės movos. Pabartonių vandenvietėje profilaktiškai buvo patikrinti 7 gręžinių siurbliai juos iškeliant autokrano pagalba. Prie viso to reikia nepamiršti, kad miesto vandenvietėje ir vandens gerinimo stotyje yra didžiuliai šienavimo plotai, kuriuos reikia šienauti net keletą kartų. Dar viena ir mieste ir kaime bėda – šulinių dangčių vagystės, kurių metų metais negalime išvengti, kurios neša ne tik ekonominę žalą, bet ir pavojų žmonių saugumui.

Ypatingas dėmesys išlieka geriamojo vandens kokybei. Pagal nustatytą ir suderintą kontroliuojančių organizacijų tvarką Bendrovės laboratorija atlieka mikrobiologinius bei cheminius tyrimus. Geriamojo vandens laboratorija yra vienintelė rajone, kuri atestuota nustatyta tvarka. 2015 m. nebuvo užfiksuota rimtų vandens kokybės pažeidimų nei Jonavos mieste, nei rajone. Trumpalaikiai vandens kokybės pokyčiai fiksuoti tik po įvairių remonto darbų lauko ir vidaus vandentiekio tinkluose, bet visais atvejais viršijame tik geležies kiekio normatyvą. Dėl geležies viršijimo miesto gyventojai turėjo daugiau problemų ir vykdant miesto gerinimo stoties rekonstrukcijos darbus, bet tai buvo neišvengiama, nes visos rekonstrukcijos metu stotis dirbo pilnu pajėgumu ir nei vieno karto nebuvo visiškai sustabdyta.

Pateikiame Jonavos miesto ir rajono vandenviečių geriamojo vandens kokybės pagrindinius rodiklius (2015 m. vidurkiai).

Paėmimo vieta	Spalva mg/l Pt	Drumstumas DV	Amoniakas mg/l	Nitritai mg/l	Nitratų mg/l	Sulfatai mg/l	Chloridai mg/l	Bendroji geležis µg/l	Permanaganato indeksas mg O ₂ /l	pH	Elektrinis laidis µS/cm
Norma pagal HN 24:2003	30	4	0,50	0,50	50	250	250	200	5,0	6,5-9,5	2500
Pabartonių vandenvietė											
Pabartonių vandenvietė po nugeležinimo	17	2,0	0,23	0,007	0,938	65	46,4	128	2,09	7,31	894
Ruklos vandenvietė											
Ruklos vandenvietė po nugeležinimo	10	0,84	0,05	0,004	2,0	5	7,72	35	2,67	7,54	438
Žeimių seniūnija											
Žeimių vandenvietė											
Žeimių vandenvietė po nugeležinimo	18	1,0	0,22	0,012	2,4	9	5,26	148	2,10	7,28	721
Kuigalių vandenvietė											
Kuigalių vandenvietė po nugeležinimo	18	2,3	0,07	0,012	3,2	44	4,91	56	2,75	7,14	681
Mitėniškių vandenvietė											
Mitėniškių vandenvietė artezinis gręžinys Nr.1	13	12	0,82	0,006	0,11	25	6,32	3212	1,13	7,15	571
Naujasodžio vandenvietė											
Naujasodžio vandenvietė po nugeležinimo	11	2,3	0,13	0,001	2,3	8	2,81	31	1,13	7,13	681
Martynišio vandenvietė											
Martynišio vandenvietė artezinis gręžinys Nr.1	25	4,4	0,53	0,003	0,28	17	4,21	2173	2,91	7,15	482
Mimalių vandenvietė											
Mimalių vandenvietė po nugeležinimo	16	2,8	0,07	0,002	2,4	8	5,62	57	1,94	7,08	716
Juškonių vandenvietė											
Juškonių vandenvietė po nugeležinimo	21	2,5	0,28	0,023	1,0	4	3,16	101	2,10	7,10	700

<i>Upninkų seniūnija</i>											
<i>Upninkų vandenvietė</i>											
Upninkų vandenvietė po nugeležinimo	8	1,0	0,04	0,002	1,6	16	2,11	27	2,10	7,47	717
<i>Kunigiškių vandenvietė</i>											
Kunigiškių artezinis gręžinys	13	22	1,5	0,018	0,063	8	1,40	3731	3,39	7,14	664
<i>Dumšių seniūnija</i>											
<i>Šveicarijos vandenvietė</i>											
Šveicarijos vandenvietė po nugeležinimo	23	2,3	0,43	0,093	1,2	3	2,81	114	3,39	7,48	471
<i>Užusalių seniūnija</i>											
<i>Užusalių vandenvietė</i>											
Užusalių vandenvietė po nugeležinimo	9	0,78	0,38	0,008	2,4	31	17,2	51	2,10	7,21	792
<i>Kalnėnų vandenvietė</i>											
Kalnėnų vandenvietė po nugeležinimo	20	1,9	0,45	0,016	1,4	3	2,46	133	3,39	7,37	651
Paėmimo vieta	Spal- va mg/l Pt	Drums- tumas DV	Amo- niakas mg/l	Nitritai mg/l	Nitratai mg/l	Sulfa- tai mg/l	Chlo- ridai mg/l	Bendro- ji geležis μg/l	Perman- ganato indeksas mg O₂/l	pH	Elek- trinis laidis μS/cm
Norma pagal HN 24:2003	30	4	0,50	0,50	50	250	250	200	5,0	6,5- 9,5	2500
Išorų vandenvietė po nugeležinimo	6	0,55	0,24	0,024	1,6	581	190	56	2,10	7,25	2048
<i>Šilų seniūnija</i>											
<i>Šilų vandenvietė</i>											
Šilų po nugeležinimo	15	1,2	0,07	0,005	2,7	8	2,81	50	2,26	7,12	737
<i>Panoterių vandenvietė</i>											
Panoterių vandenvietė po nugeležinimo	19	1,6	0,33	0,014	1,0	4	1,75	67	3,88	7,23	668
<i>Praulių vandenvietė</i>											
Praulių po nugeležinimo	15	2,3	0,32	0,010	2,1	6	1,75	100	2,75	7,08	752
<i>Milagainių vandenvietė</i>											
Milagainių vandenvietė po nugeležinimo	5	0,85	0,02	0,001	7,3	53	20,7	12	0,81	7,20	807
<i>Aklojo ežero vandenvietė</i>											
Aklojo ežero artezinis gręžinys Nr.1	22	2,6	0,75	0,002	0,44	4	9,13	627	3,23	7,42	389
<i>Kulvos seniūnija</i>											
<i>Kulvos vandenvietė</i>											
Kulvos vandenvietė po nugeležinimo	16	2,1	0,12	0,003	0,026	7	2,46	58	2,88	7,20	583
<i>Batėgalos vandenvietė</i>											
Batėgalos vandenvietė po nugeležinimo	13	1,1	0,39	0,015	0,66	21	15,4	95	2,08	7,17	755
<i>Čičinų vandenvietė</i>											
Čičinų vandenvietė po nugeležinimo	15	1,3	0,18	0,003	0,004	14	2,46	94	1,12	7,19	568
<i>Ručinų vandenvietė</i>											
Ručinų vandenvietė po nugeležinimo	23	2,3	0,10	0,001	1,5	11	2,11	145	1,92	7,13	563
<i>Priešiogalėlės vandenvietė</i>											

Priešiogalės vandenvietė po nugeležinimo	10	1,3	0,12	0,009	2,5	2	3,51	26	1,62	7,19	700
Bukonių seniūnija											
<i>Bukonių vandenvietė</i>											
Bukonių vandenvietė po nugeležinimo	9	1,7	0,04	0,001	2,0	15	3,51	41	1,45	7,20	772
<i>Liepių vandenvietė</i>											
Liepių vandenvietė po nugeležinimo	15	3,2	0,18	0,19	1,5	12	2,46	71	1,62	7,06	697
<i>Mimainių vandenvietė</i>											
Mimainių vandenvietė po nugeležinimo	13	1,3	0,07	0,002	4,0	6	3,51	35	1,62	7,14	751
<i>Vaivadiškių vandenvietė</i>											
Vaivadiškių vandenvietė po nugeležinimo	15	1,9	0,08	0,002	4,8	7	6,67	28	1,94	7,31	768
<i>Biržulių vandenvietė</i>											
Biržulių artezinis gręžinys	15	14	1,5	0,012	0,11	19	3,86	2013	1,94	7,16	720

Geriamojo vandens laboratorija 2015 paėmė 846 mėginius cheminiams tyrimams ir atliko 3280 įvairias analites bei 391 mėginius mikrobiologiniams tyrimams ir atliko 937 įvairias analites. Jonavos miestui (Pabartonių vandenvietė) tiekiamo geriamojo vandens 2015 m. kokybės rodikliai:

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Mato vienetas	Ribinė rodiklio vertė	Esama rodiklio vertė (vidurkis) Prieš filtrus	Esama rodiklio vertė (vidurkis) Po filtrų (Prieš rekonstrukciją)	Esama rodiklio vertė (vidurkis) Po filtrų (Po rekonstrukcijos)
1	2	3	4	5	6	
Mikrobiniai rodikliai						
1.	Žarninės lazdelės (Escherichia coli)	Skaičius 100 ml vandens	0	0	0	0
2.	Žarniniai enterokokai	Skaičius 100 ml vandens	0	0	0	0
Toksiniai (cheminiai) rodikliai						
3.	Nitratas	mg/l	50	0,25	0,99	0,841
4.	Nitritas	mg/l	0,50	0,002	0,01	<0,010
Indikatoriniai rodikliai						
5.	Amonis	mg/l	0,50	1,2	0,24	0,21
6.	Chloridas	mg/l	250	32,3	38,7	62
7.	Savitasis elektrinis laidis	$\mu\text{S cm}^{-1}$ 20°C temperatūroje	2500	828	897	875
8.	Vandenilio jonų koncentracija	pH vienetai	6,5-9,5	7,12	7,27	7,59
9.	Bendroji geležis	$\mu\text{g/l}$	200	1571	140	41
10.	Permanganato indeksas	mgO_2/l	5,0	1,62	2,1	2,06
11.	Sulfatas	mg/l	250	58	56	83,5
12.	Koliforminės bakterijos	Skaičius 100 ml vandens	0	0	0	0
13.	Spalva	$\text{mg/l Pt } (\lambda=436 \text{ nm})$	30	18	17	10

14.	Kvapo slenkstis		Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	nepriimtinas vartotojams ir turintis nebūdingų pokyčių	Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių
15.	Skonio slenkstis		Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	nepriimtinas vartotojams ir turintis nebūdingų pokyčių	Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių
16.	Kolonijas sudarantys vienetai 22°C temperatūroje	Skaičius 1 ml vandens	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių
17.	Drumstumas	DV pagal formaziną	4	7,3	2,1	1,0

4. NUOTEKŲ SURINKIMAS IR VALYMAS

UAB „Jonavos vandenys“ eksploatuoja 196,96 km savitakinių ir spaudiminių nuotekų tinklų. Tiek praėjusiam ES finansavimo etape, tiek pagal 2014-2020 m. ES finansavimo programą pagrindinės investicijos nukreipiamos į nuotekų tinklų plėtrą. Ir 2015 m. paruošti techniniai projektai nuotekų tinklų plėtrai Ragožių ir Praulių gyvenvietėse. Notekos iš abiejų gyvenviečių spaudiminių tinklais bus perpumpuojamos į Jonavos miesto valyklą. Realiai darbai turėtų prasidėti 2017 metų pavasarį. Praėjusiais metais pilnai užbaigtas objektas nuotekų surinkimui Kalnėnų, Išorų ir Upninkų gyvenvietėse. Didžiausia problema projektų įgyvendinime yra gyventojų pasijungimai, nes nemaža dalis gyventojų tiesiog atsisako pasijungti prie naujai paklotų tinklų. Problemų turėjome mieste, problemų turėjome ir turime kaimuose, o ES reikalavimas yra labai aiškus – visi gyventojai turi pasijungti prie paklotų tinklų. Neįvykdžius šio reikalavimo taikomos finansavimo nuoskaitos, t.y. projektas nefinansuojamas. Panašaus scenarijaus laukiame ir Ragožių bei Praulių gyvenvietėse, o sprendžiant šią problemą turime daugiausia dirbti patys, o kartais į tą darbą tenka įjungti ekologus, viešąją policiją, gamtosaugininkus.

Nuotekų tinklų eksploatacijai yra atskira brigada, kuri dirba ir mieste, ir kaime. Ne žiemos sezono metu atliekama daug profilaktinių darbų, t.y. atliekamas profilaktinis tinklų valymas, tačiau ir tai neleidžia išvengti tinklų užsikimšimų. Jonavos mieste 2015 m. užregistruota 340 užsikimšimų, o iš jų 4 likviduoti tik vykdant žemės kasimo darbus. Rajono seniūnijose nuotekų tinkluose likviduota 150 gedimų – užsikimšimų. Dažniausios užsikimšimų nuotekų tinkluose priežastys – netinkamas gyventojų naudojimas nuotekų tinklais. Tinklai niekada neužsikimštų jeigu į juos nebūtų nuleidžiamos įvairios maisto atliekos, skudurai, pampersai ir t.t. Ta pati bėda nuotekų tinkluose ir šulinių dangčių vagystės, kurios bet kada gali prišaukti dideles nelaimes.

Nuotekų tinklais surinktos nuotekos valomos nuotekų valymo įrenginiuose, kurių turime 16 vnt. Didžiausia nuotekų valykla yra Jonavos mieste, kuri per ataskaitinius metus išvalė 1470 tūkst. m³ nuotekų arba 4027 m³ per parą. Likusieji kiekiai t.y. 248 tūkst m³ arba 680 m³ per parą valomi likusiose rajono valyklose iš kurių didžiausia yra Rukloje, kurioje vidutiniškai valoma 347 m³/parą nuotekų. Reikia pasidžiaugti dar ir tuo, kad ataskaitinio laikotarpio metu vidutiniškai 1267 m³ per parą patiekdavo AB „Achema“ ir jos kiekiai buvo 5,4% didesni negu 2014 metais. Prie valomų oficialių kiekių reikia dar pridėti 31,89% nuotekų, kurios išvalytos, bet pateko ne iš vartotojų, o tai daugiausia lietaus nuotekos, infiltracija. Pagrindinės nuotekų valyklos yra gana naujos (Jonavos nuotekų valykla rekonstruota 2006 m., o Ruklos – 2012 m.), todėl ir problemų didelių dar nėra, nors miesto valykloje ir pakeisti 3 siurbliai, orapūtė. Miesto nuotekų valykloje naudojant juostinį filtpresą nusausta 2155 t. dumblo, kuris visas yra sukompostuotas. Kompostavimas Bendrovei per metus atnešė virš 70 tūkst. Eur. nuostolių, bet tie nuostoliai yra planuoti, o džiaugtis reikia tuo, kad visas dumblas kompostuojamas, mieste nėra nereikalingų kvapų ir t.t.

Dar viena nuostolinga sritis – tai asenizacinės paslaugos, kurios teikiamos tiek miesto, tiek rajono gyventojams. Per 2015 m. tokia paslauga suteikta 959 kartų. Paslauga neteikiama esant -10°C šalčiui ir žemesniam. Problema – nebetonuoti nuotekų rezervuarų šuliniai dėl ko kenčia mūsų technika ir teršiamas gruntas. Asenizacinių paslaugų nuostolis sudarė 6235 Eur. per metus.

Kaip geriamąjį vandenį taip ir išvalytą vandenį, kuris išleidžiamas į atskirus vandens telkinius kontroliuoja Bendrovės laboratorija. Pagal gautus kontrolės duomenis valyklų techninis personalas reguliuoja atskirų įrenginių darbą. Periodiškai nuotekų valyklos yra kontroliuojamos ir Kauno regiono Aplinkos apsaugos departamento laboratorijos. Pateikiame Jonavos miesto ir Ruklos gyvenvietės nuotekų valyklų svarbiausius rodiklius.

Jonavos miesto nuotekų valymo įrenginiai.

Pavadinimas	Matavimo vienetai	Vidutinė teršalo koncentracija prieš valymą	LK (normos)	Vidutinė teršalo koncentracija po valymo	Išvalymo efektyvumas %
pH	-	7,88		7,94	
Skendinčios medžiagos	mg/l	255		7,44	97
BDS ₇	mg/l	291	17	5,62	98
ChDS	mg/l	837	125	39	95
Chloridai	mg/l	114		117	
Amonio azotas ($\text{NH}_4^+\text{-N}$)	mg/l	59		0,84	
Nitritinis azotas ($\text{NO}_2\text{-N}$)	mg/l	0,012		0,100	
Nitratinis azotas ($\text{NO}_3\text{-N}$)	mg/l	0,123		5,65	
Bendrasis azotas	mg/l	77	15	9,09	88
Fosfatinis fosforas ($\text{PO}_4\text{-P}$)	mg/l	3,74		0,47	
Bendrasis fosforas	mg/l	6,85	2	0,75	89
Sulfatai	mg/l	86		80	
Nafta ir jos produktai (naftos angliavandeniai (iš viso))	mg/l	0,91		0,014	
Sintetinės veiklios paviršinės medžiagos (anijoninės)	mg/l	0,98		0,045	
Riebalai	mg/l	19	10	1,89	90
Kadmis ir jo junginiai	μg/l	-		0,000	
Švinas ir jo junginiai	μg/l	-		0,000	
Aliuminis	mg/l	-		0,000	
Arsenas	mg/l	-		0,000	
Chromas (bendrasis)	mg/l	-		0,000	
Nikelis ir jo junginiai	μg/l	-		0,000	
Cinkas	mg/l	-		0,029	
Varis	μg/l	-		0,000	
Gyvsidabris ir jo junginiai	μg/l	-		0,000	

Ruklos valymo įrenginiai.

Nustatomi rodikliai	Matavimo vienetai	Vidutinė teršalo koncentracija prieš valymą	LK (normos)	Vidutinė teršalo koncentracija po valymo	Išvalymo efektyvumas %
pH	-	7,58		7,41	
Skendinčios medžiagos	mg/l	272		4,94	
BDS ₇	mg/l	333	29	5,79	98
ChDS	mg/l	988	125	39	96
Chloridai	mg/l	380		189	
Amonio azotas ($\text{NH}_4^+\text{-N}$)	mg/l	58		4,04	
Nitritinis azotas ($\text{NO}_2\text{-N}$)	mg/l	0,014		0,16	


Nitratinis azotas ($\text{NO}_3\text{-N}$)	mg/l	0,114		10,93	
Bendrasis azotas	mg/l	69		17,67	
Fosfatinis fosforas ($\text{PO}_4\text{-P}$)	mg/l	8,73		3,76	
Bendrasis fosforas	mg/l	13,2		4,85	
Sulfatai	mg/l	54		30	
Sintetinės veiklios paviršinės medžiagos (anijoninės)	mg/l	0,96		0,050	

Nuotekų laboratorija 2015 m. paėmė 399 mėginius ir išanalizavo 5223 analites.

2015 m. liepos 30d. Jonavos rajono taryba sprendimu Nr.1TS-0201 paskyrė UAB „Jonavos vandenys“ paviršinių nuotekų tvarkytoju nuo 2015 m. spalio 01 dienos. Visas veiksmas tuo ir baigėsi, nes turtas neinventorizuotas ir į mūsų balansą neperduotas. 2015m. lapkričio 19 d. Jonavos rajono taryba sprendimu Nr. 1TS-0273 nustatė lietaus nuotekų tvarkymo kainą 0,18 Eur už m^3 (be PVM). Per 2015 m. 3 mėnesius patirtas nuostolis sudaro 2981,89 Eur. Savivaldybės dotacija sudarė 1846 Eur.

5. GERIAMOJO IR NUTEKAMOJO VANDENS REALIZACIJA


UAB „Jonavos vandenys“ per 2015 m. eksploatuojamose vandenvietėse iš viso pakėlė 1733,7 tūkst. m^3 vandens. Realizuota – 1403,9 tūkst. m^3 vandens. Vandens netektys – 329,8 tūkst. m^3 , tai sudaro 19,02 %.

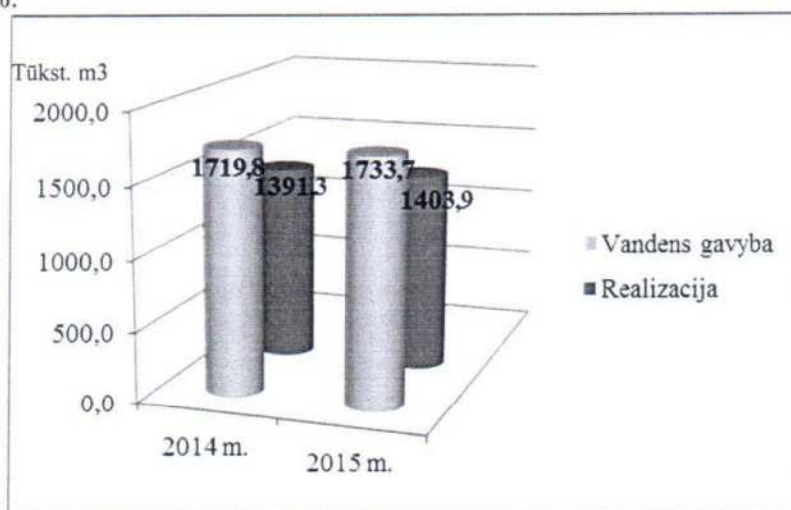

1 pav. Vandens gavybos, realizacijos, nutekėjimo pokyčiai, tūkst. m^3

2015 m. Vandens pakėlimas lyginat su 2014 m. padidėjo 13,9 tūkst. m^3 t. y. 0,9%.


Nuotekų išvalyme 2015 m. kitokia situacija nei vandens pakėlime. Į įmonės eksploatuojamus nuotekų valymo įrenginius per 2015 m. nuotekų atitekėjo -4,4 % mažiau nei 2014 m. 2015 m. nuotekų realizuota 1718,5 tūkst. m^3 .

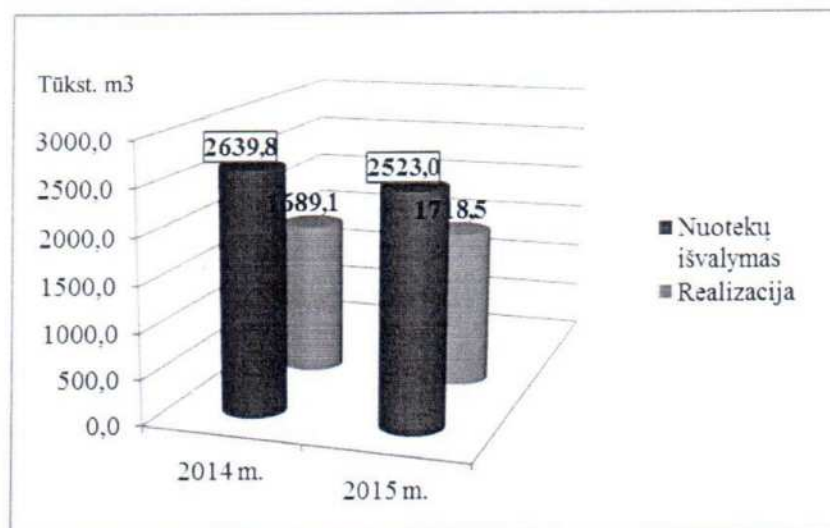

2 pav. Nuotekų išvalymo, realizacijos, netekčių pokyčiai, tūkst. m³

Reikia pastebėti, kad nors sumažėjus atitekančių nuotekų kiekiui nuotekų realizacija 2015 m. didėjo 29,3 tūkst. m³, nuotekų netektys lyginant su 2014 m. sumažėjo -15,4 %.

Vandens realizacija per ataskaitinius metus lyginant su 2014 m. padidėjo 12,6 tūkst. m³, t. y. 0,9%. Nuotekų realizacija padidėjo 29,3 tūkst. m³, t. y. 1,7 %.

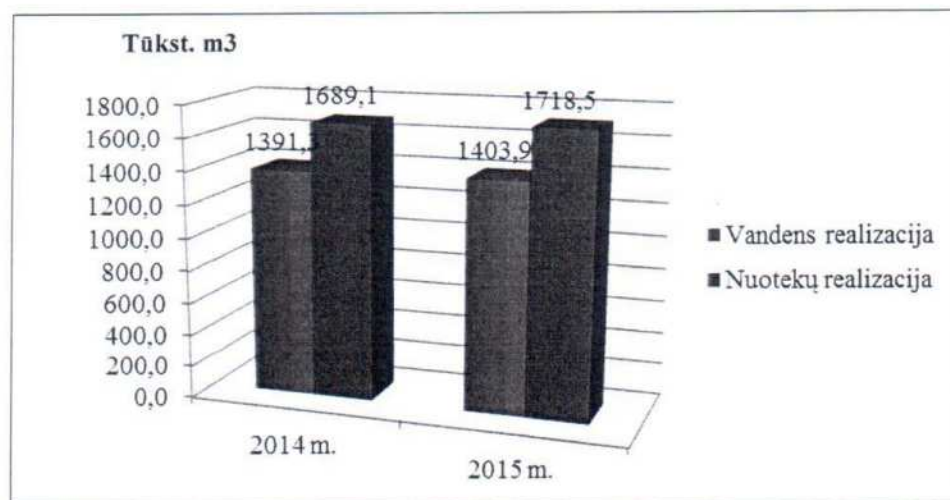

3 pav. Vandens realizacijos ir nuotekų realizacijos pokyčiai, tūkst. m³

Vandens realizacijos augimą sąlygojo 2015 metais tiek gyventojams, tiek įmonėms parduoto vandens kiekis. Gyventojams parduoto vandens kiekis augo 7,2 tūkst. m³, t. y. 1,0%, įmonėms parduoto vandens kiekis augo 5,4 tūkst. m³, t. y. 0,8%.

1 lentelė. Vandens ir nuotekų realizacijos pokytis %.

Vandens realizacija		2014	2015	Pokytis %
Visas realizuotas kiekis	tūkst. m ³	1391,3	1403,9	0,9%
Gyventojams realizuotas kiekis	tūkst. m ³	756,0	763,2	1,0%
Įmonėms realizuotas kiekis	tūkst. m ³	635,3	640,7	0,8%
Nuotekų realizacija		2014	2015	Pokytis %
Visas realizuotas kiekis	tūkst. m ³	1689,1	1718,5	1,7%
Gyventojams realizuotas kiekis	tūkst. m ³	671,7	683,6	1,8%
Įmonėms realizuotas kiekis	tūkst. m ³	1017,4	1034,9	1,7%

Šis augimo procentas būtų didesnis, bet AB „Jonavos šilumos tinklai“ parduoto vandens kiekis nuo 2008 m. vis mažėja, tačiau 2015 m. šis nuosmukis buvo mažiausias -0,3 tūkst. m³, t. y. -0,1%. Bendra vandens realizacija 2015 m. lyginant su 2014 m. didėjo, augimas sudarė 0,9%.

Nuotekų realizacijos didėjimui didžiausios įtakos turėjo AB „Achema“, kurios nuotekų realizacija per ataskaitinius metus lyginant su 2014 m. padidėjo 23,7 tūkst. m³, t. y. 5,4 % nuotekų realizuota daugiau. Kadangi AB „Achema“ perduotas tvarkyti nuotekų kiekis sudaro nemažą dalį viso realizuoto nuotekų kiekio, todėl nuo šios įmonės darbo priklauso UAB „Jonavos vandenys“ nuotekų realizacija ir pajamos. Taip pat nuotekų realizacijos didėjimui įtakos turėjo gyventojų perduotas tvarkyti nuotekų kiekis, kuris 2015 m. padidėjo 11,9 tūkst. m³, t. y. 1,8%.

6. PASLAUGŲ KAINOS

Nuo 2013 m. gruodžio 1 d. UAB „Jonavos vandenys“ vartotojai ir abonentai suteiktas paslaugas atsiskaito Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 23 d. nutarimu NR. 03-400 suskaičiuotomis ir Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2013 m. spalio 31 d. nutarimu NR.1 TS - 313 patvirtintomis vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei pardavimo kainomis, kurios pateikiamos 2 lentelėje.

2 lentelė. Nuo 2013 m. gruodžio 1 d. taikomos kainos.

Paslaugos pavadinimas	Kaina be PVM
1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute (Lt/m³):	5,59
iš to skaičiaus tik Geriamojo vandens tiekimo	3,38
tik Nuotekų tvarkymo	2,21
2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualiame name (Lt/m³):	5,10
iš to skaičiaus tik Geriamojo vandens tiekimo	3,09
tik Nuotekų tvarkymo	2,01
3. Nuotekų surinkimo mobiliosiomis transporto priemonėmis kaina (Lt/m³)	14,00
Pardavimo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute (Lt/mėn/1 butui)	
kai apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui	2,65
kai apskaitos prietaisas ne vandens tiekėjo	1,67
Pardavimo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualaus	

namo įvade	
(Lt/mėn./l apskaitos prietaisui)	
kai apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui	2,95
kai apskaitos prietaisas ne vandens tiekėjo	1,77
Pardavimo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade (Lt/mėn./namui)	9,07
4. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina abonentams (Lt/m³):	5,19
iš to skaičiaus tik Geriamojo vandens tiekimo	3,28
tik Nuotekų tvarkymo	1,91
5. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina abonentams, perkantiems vandenį patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti ir vartotojų grupei, atsiskaitančiai daugiabučio namo įvade (Lt/m³):	4,87
iš to skaičiaus tik Geriamojo vandens tiekimo	2,96
tik Nuotekų tvarkymo	1,91
6. Nuotekų surinkimo mobiliosiomis transporto priemonėmis kaina (Lt/m³)	14,00
Vidutinė pardavimo kaina abonentams (Lt/mėn./l apskaitos prietaisui):	3,57
- kai apskaitos prietaiso skersmuo 15 mm	2,85
20 mm	3,80
25 mm	4,75
32 mm	6,08
40 mm	7,61
50 mm	9,51
65 mm	12,36
80 mm	15,21
100 mm	19,01
150 mm	28,52
7. Nuotekų su padidinta tarša valymo kainos:	
abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) taršos BDS₇ koncentracijos padidėjimą – Lt/m ³ ;	0,14
abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą – Lt/m ³ ;	0,09
abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės (50 mg/l) taršos azoto koncentracijos padidėjimą – Lt/m ³ ;	0,07
abonentams už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės (10 mg/l) taršos fosforo koncentracijos padidėjimą – Lt/m ³ .	0,07

UAB „Jonavos vandenys“ išlieka už mažiausią kainą paslaugas teikiančių Lietuvos vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo įmonių dešimtuose. Brangiausiai vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas daugiabučių namų vartotojams teikiančių įmonių viršūnėje yra UAB „Neringos vandenys“, kurios bendra teikiamų paslaugų kaina daugiabučių namų vartotojams siekia 3,51 eur/m³. Tarp pigiausiai paslaugas teikiančių įmonių dešimtuose yra ir didžiosios įmonės tokios kaip UAB „Vilniaus vandenys“, UAB „Kauno vandenys“ bei AB „Klaipėdos vanduo“.

Dėl valiutos pasikeitimo, nuo 2015 m. sausio 1 dienos įvedus eurą, 2014 liepos 28 d. nutarimu „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 23 d. nutarimo Nr. 03-400 „Dėl Uždarnosios akcinės bendrovės „Jonavos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų derinimo“ pakeitimo“ Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nustatė paslaugų teikimo kainas eurai, šis nutarimas patvirtintas Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. 1 TS – 0268 ir taikomas nuo 2015 m. sausio 1 d.

3 lentelė. Nuo 2015 m. sausio 1 d. taikomos kainos.

Paslaugos pavadinimas	Kaina be PVM
8. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute (Eur/m³):	1,62
iš to skaičiaus tik Geriamojo vandens tiekimo	0,98
tik Nuotekų tvarkymo	0,64
9. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualiame name (Eur/m³):	1,47
iš to skaičiaus tik Geriamojo vandens tiekimo	0,89
tik Nuotekų tvarkymo	0,58
10. Nuotekų surinkimo mobiliosiomis transporto priemonėmis kaina (Eur/m³)	4,05
Pardavimo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute (Eur/mėn./1 butui)	
kai apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui	0,77
kai apskaitos prietaisas ne vandens tiekėjo	0,48
Pardavimo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualaus namo įvade (Eur/mėn./1 apskaitos prietaisui)	
kai apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui	0,85
kai apskaitos prietaisas ne vandens tiekėjo	0,51
Pardavimo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade (Eur/mėn./namui)	2,63
11. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina abonentams (Eur/m³):	1,50
iš to skaičiaus tik Geriamojo vandens tiekimo	0,95
tik Nuotekų tvarkymo	0,55
12. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina abonentams, perkantiems vandenį patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti ir vartotojų grupei, atsiskaitančiai daugiabučio namo įvade (Eur/m³):	1,41
iš to skaičiaus tik Geriamojo vandens tiekimo	0,86
tik Nuotekų tvarkymo	0,55
13. Nuotekų surinkimo mobiliosiomis transporto priemonėmis kaina (Eur/m³)	4,05
Vidutinė pardavimo kaina abonentams (Eur/mėn./1 apskaitos prietaisui):	1,03
- kai apskaitos prietaiso skersmuo 15 mm	0,82
20 mm	1,10
25 mm	1,37
32 mm	1,76
40 mm	2,19
50 mm	2,74
65 mm	3,57
80 mm	4,39
100 mm	5,49
150 mm	8,23
14. Nuotekų su padidinta tarša valymo kainos:	
abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) taršos	0,041

Kopija tikra

Bab

BDS ₇ koncentracijos padidėjimą – Eur/m ³ ;	
abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą – Eur/m ³ ;	0,026
abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės (50 mg/l) taršos azoto koncentracijos padidėjimą – Eur/m ³ ;	0,020
abonentams už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės (10 mg/l) taršos fosforo koncentracijos padidėjimą – Eur/m ³ .	0,020

7. PAJAMOS IR SĄNAUDOS

2013-2015 metų veiklos rodikliai pagal veiklos rūšis.

Rodiklio pavadinimas	2013 metai			2014 metai			2015 metai		
	Už geriamą vandenį ir nuotekas			Už geriamą vandenį ir nuotekas			Už geriamą vandenį ir nuotekas		
	Pajamos	Sąnaudos	Rezultatas	Pajamos	Sąnaudos	Rezultatas	Pajamos	Sąnaudos	Rezultatas
Geriamojo vandens tiekimas	842 028	903 062	-61 034	1 292 178	1 141 204	150 974	1 303 791	1 186 338	117 453
Centralizuotas nuotekų valymas	961 794	852 932	108 862	984 776	947 252	37 524	1 004 944	970 641	34 303
Nuotekų surinkimas asenizacinėmis mašinomis	0	0	0	18 419	19 973	-1 554	15 052	21 288	-6 236
Dumblo tvarkymas	0	58 285	-58 285	0	60 306	-60 306	0	70 567	-70 567
Pardavimų veikla	147 227	132 861	14 366	180 599	122 536	58 063	182 536	116 655	65 881
VISO:	1 951 049	1 947 140	3 909	2 475 977	2 291 271	184 701	2 506 323	2 365 489	140 834

Pagrindinės veiklos sąnaudų pagal išlaidų straipsnius ir pajamų palyginimas

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	2013 metai		2014 metai		2015 metai		2015 m. palyginant su	
		Suma Eur	%	Suma Eur	%	Suma Eur	%	2013%	2014%
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	1 455 896	74,74	1 781 896	77,77	1 799 013	76,05	23,57	0,96
1.1.	Tiesioginės sąnaudos	1 455 740	74,74	1 781 740	77,76	1 798 818	76,04	23,57	0,96
1.1.1.	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	238 445	12,24	357 856	15,62	412 840	17,45	73,14	15,36
1.1.2.	Elektros energijos sąnaudos	352 991	18,12	319 718	13,95	293 941	12,43	-16,73	-8,06
1.1.3.	Kuras, degalai	85 517	4,39	88 485	3,86	74 531	3,15	-12,85	-15,7
1.1.4.	Šiluminė energija	16 275	0,84	12 973	0,57	12 189	0,52	-25,11	-6,04

1.1.5.	Darbo užmokestis	468 219	24,04	539 289	23,54	564 412	23,86	20,54	4,66
1.1.6.	Priskaitymai soc. draudimui	145 735	7,48	166 213	7,25	175 042	7,40	20,11	5,31
1.1.7.	Remonto darbai	67 288	3,45	83 121	3,63	106 627	4,51	58,46	28,2
1.1.8.	Paslaugos pagal sutartis	47 580	2,44	168 120	7,34	112 820	4,77	137,12	-32,8
1.1.9.	Technologinės medžiagos	32 728	1,68	45 041	1,97	45 346	1,92	38,55	0,68
1.1.10.	Kitos išlaidos	962	0,05	924	0,04	1 071	0,05	11,33	15,9
1.2.	Netiesioginės sąnaudos	156	0,01	156	0,01	195	0,01	25,00	25,0
2	Veiklos sąnaudos	261 967	13,45	290 835	12,69	343 674	14,53	31,19	18,1
2.1.	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	3 126	0,16	3 439	0,15	3 535	0,15	13,08	2,7
2.2.	Elektros ir šiluminė energija, kuras	13 792	7,08	11 199	4,89	13 225	0,56	-4,11	18,0
2.3.	Darbo užmokestis	118 915	6,10	131 128	5,72	161 682	6,84	35,96	23,3
2.4.	Priskaitymai soc. draudimui	36 436	1,87	40 571	1,77	48 868	2,07	34,12	20,4
2.5.	Paslaugos pagal sutartis	34 652	1,78	40 971	1,79	50 516	2,14	45,78	23,3
2.6.	Kitos išlaidos	14 387	0,74	16 877	0,74	18 803	0,79	30,69	11,4
2.7.	Gyv. įmokų surinkimo išlaidos	36 011	1,85	42 130	1,84	40 380	1,71	12,13	-4,1
2.8.	Kaupimų atostoginiams sąnaudos	3 924	0,20	3 506	0,15	5 651	0,24	44,01	61,1
2.9.	Audito išlaidos	724	0,04	1 014	0,04	1 014	0,04	40,06	0,0
3	Mokesčiai	97 140	4,99	96 004	4,19	106 185	4,49	9,31	10,6
3.1.	Žemės nuomos mokestis	5 717	0,29	4 163	0,18	4 303	0,18	-24,73	3,3
3.2.	Nekilnojamojo turto mokestis	4 662	0,24	4 674	0,20	7 032	0,30	50,84	50,4
3.3.	Už gamtos išteklius	63 078	23,13	67 220	23,13	73 062	3,09	15,83	8,6
3.4.	Mokestis už aplinkos teršimą	19 683	1,01	14 716	0,64	16 495	0,70	-16,20	12,0
3.5.	Garantis fondas	1 320	0,07	1 458	0,06	1 640	0,07	24,24	12,4
3.6.	Mokestis už kelius	2 680	0,14	3 773	0,16	3 653	0,15	36,31	-3,1
4	Pardavimo sąnaudos	132 861	6,82	122 537	5,35	116 655	4,93	-12,20	-4,8
4.1.	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	25 765	1,32	32 973	1,44	16 893	0,71	-34,43	-48,1
4.2.	Remonto medžiagos	3 143	0,16	3 996	0,17	4 211	0,18	33,98	5,3
4.3.	SODRA	19 519	1,00	17 813	0,78	20 356	0,86	4,29	14,1
4.4.	Darbo užmokestis	65 260	3,35	56 821	2,48	64 754	2,74	-0,78	13,1
4.5.	Skaitiklių patikra	12 829	0,66	4 734	0,21	4 247	0,18	-66,90	-10,1
4.6.	Įv.sk. šiltam vand. administravimas	6 345	0,33	6 200	0,27	6 194	0,26	-2,38	-0,1
	Viso sąnaudų	1 947 864	100,00	2 291 272	100,00	2 365 527	100,00	17,63	3,2
	Pajamos už vandenį ir nuotekas	1 803 822		2 295 372		2 323 787		28,83	1,2
	Pardavimo pajamos	147 227		180 599		182 536		23,98	1,0


kopija tikra

Barb

	Veiklos rezultatas	3 185		184 699		140 834			
--	--------------------	-------	--	---------	--	---------	--	--	--

8. KLIENTŲ APTARNAVIMAS IR APSKAITA


Vartotojai. UAB „Jonavos vandenys“ rajone 2015 m. iš viso vandens tiekimo paslaugomis aptarnavo 18264 vartotojus. Lyginant su praėjusiais 2014 m. vartotojų skaičius didėjo. Pasirašytos 33 naujos vandens tiekimo sutartys su individualių namų gyventojais. 18 butų pradėtas tiekti vanduo. Taip pat pasirašyta 18 sutarčių su įmonėmis dėl vandens tiekimo paslaugų teikimo.

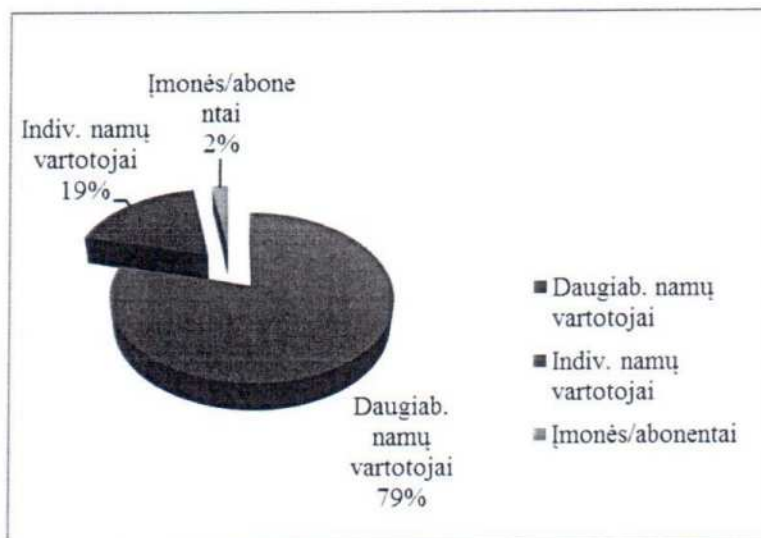

4 pav. Vandens tiekimo paslaugomis aptarnaujamų vartotojų struktūra

Per 2014 m. įmonėms patiekta 640,7 tūkst. m³ vandens už 578,5 tūkst. eur. Didžiausi vandens vartotojai įmonių tarpe yra AB „Jonavos šilumos tinklai“, kuriai per 2015 metus parduota 334,9 tūkst. m³ vandens ir Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos įgulų aptarnavimo tarnyba, kuriai per 2015 m. parduota 56,3 tūkst. m³ vandens, t. y. 2,6 tūkst. m³ daugiau nei 2014 m, šiam didėjimui įtakos turėjo karinių pajėgų stiprinimas ir mokymai vykstantys Ruklos miestelyje.

UAB „Jonavos vandenys“ nuotekų tvarkymo paslaugas 2015 m. suteikė 17018 vartotojams. Lyginant su 2014 m. nuotekų tvarkymo paslaugomis besinaudojančių vartotojų skaičius taip pat didėjo. Naujos 56 nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo sutartys pasirašytos su individualių namų gyventojais ir 27 sutartys su įmonėmis ir 74 butams pradėtos teikti nuotekų tvarkymo paslaugos.

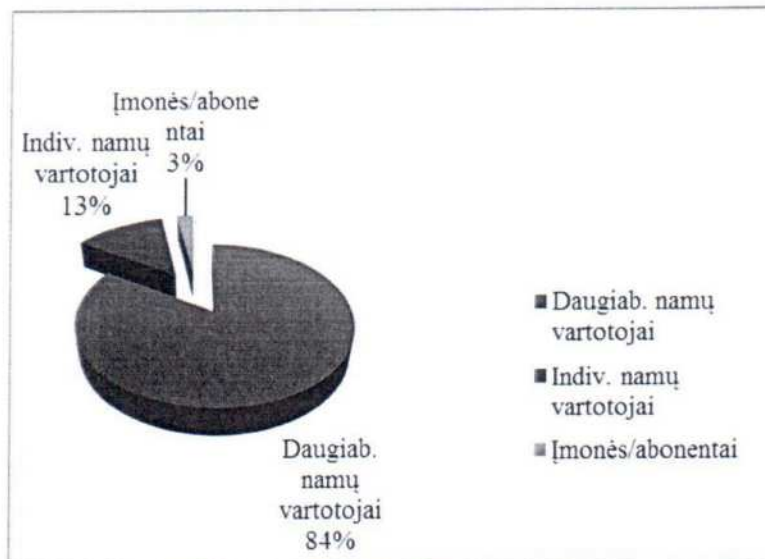

4 pav. Nuotekų tvarkymopaslaugomis aptarnaujamų vartotojų struktūra

Per 2014 m. iš įmonių surinkta 1034,9 tūkst. m³ nuotekų už 583,1 tūkst. eur. Didžiausius nuotekų kiekius tvarkymui perduoda AB „Achema“, kuri 2015 m. UAB „Jonavos vandenys“ perdavė 462,4 tūkst. m³ nuotekų, tai sudaro ~44 % viso įmonių realizuoto nuotekų kiekio.

Atsiskaitymas už paslaugas. UAB „Jonavos vandenys“ vartotojai už suteiktas paslaugas atsiskaito įvairiai. Gyventojai (atsiskaitantys pagal knygeles) už paslaugas gali susimokėti UAB „Jonavos paslaugos“ kasose, esančiose Jonavos mieste bei kaimų seniūnijose, AB DnB banko interneto linija, visose Centrinės unijos narėse kredito unijose, taip pat pervesti mokesčius naudojantis Centrinės unijos internetinės bankininkystės sistema „i-Unija“, atsiskaityti visuose loterijos Perlo terminaluose. UAB „Jonavos vandenys“ yra pasirašiusi įmokų priėmimo sutartį su UAB „Solo“, kuri teikia įmokų surinkimo paslaugas per tarpininką MAXIMA LT, nuo šio sutarties pasirašymo, vartotojai mokesčius už šaltą vandenį gali susimokėti Maxima parduotuvių kasose. Taip pat pasirašyta įmokų priėmimo sutartis tarp įmonės ir Šiaulių banko. Vartotojams suteikta galimybė atsiskaityti atvykus į banką bei pervedant pinigus naudojantis el. bankininkyste. Gyventojai naudojantys UAB „Viena sąskaita“ paslaugomis taip pat gali deklaruoti vandens apskaitos prietaiso rodmenis ir gauti sąskaitas už UAB „Jonavos vandenys“ suteiktas paslaugas. Taip pat gyventojai už paslaugas gali atsiskaityti per UAB „VPO“ (Virtualių paslaugų operatorius). Jonavos miesto daugiabučių gyventojai (atsiskaitantys pagal UAB „Jonavos paslaugos“ sąskaitas) už paslaugas gali susimokėti UAB „Jonavos paslaugos“ kasose, AB DnB banko internetine linija, pervedant pinigus į UAB „Jonavos paslaugos“ sąskaitą, taip pat Perlo terminaluose bei MAXIMA LT kasose ir kitose įmokas priimančiose įstaigose, kurios nurodytos Administratoriaus išrašytose sąskaitose.

Skolininkai. UAB „Jonavos vandenys“ ir toliau intensyviai dirba su skolininkais, kurie paslaugų teikimo sutartis tiesiogiai sudarę su įmone, t. y. individualių namų gyventojai, daugiabučių namų gyventojai neturintys namo administratoriaus, gyvenamųjų namų bendrijos ir įmonės. Kaip ir 2014 m. taip ir 2015 m. vykdomas skolų išieškojimas dėl susidariusių įsiskolinimų, siunčiami įspėjimai, raginimai, pasirašomos skolų gražinimo sutartys. Taikydami šias ikiteismines skolų išieškojimo priemones, siekiame sumažinti vartotojų ir abonentų įsiskolinimus už suteiktas paslaugas ir efektingai bei mažiausiomis sąnaudomis išieškoti skolas. Per 2015 Jonavos rajono apylinkės teismui buvo perduota prašymų išieškoti skolas, kurių bendra suma sudaro 3183,49 eur. Gauti vykdomieji raštai perduoti antstoliams tolimesniam jų vykdymui. Jonavos miesto daugiabučių namų įsiskolinimus ir išieškojimus prižiūri ir vykdo daugiabučių namų administratorius UAB „Jonavos paslaugos“.

Vieni iš problemiškesnių UAB „Jonavos vandenys“ vartotojų yra socialinių būstų nuomininkai. Įmonių tarpe didesnių skolininkų nėra, vienai kooperatinei bendrovei dėl piktybiško

nemokėjimo už suteiktas paslaugas yra nutrauktas vandens paslaugų teikimas, o susidaręs įsiskolinimas išieškomas teismine tvarka. 2015 m. glaudžiai bendraujant su abonentais (įmonėmis) didesnių įsiskolinimų nėra. Vis dar ir 2015 m. didelį susirūpinimą kelia VŠĮ Jonavos ligoninė kurios įsiskolinimas už suteiktas paslaugas 2015 gruodžio 31 d. siekė 22620,48 eur.

Skaitiklių keitimas ir tikrinimas. Remiantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 23 str. vartotojai/abonentai už patiektą geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymą atsiskaito pagal Vandens tiekėjo įrengtus apskaitos prietaisų rodmenis. Atsiskaitymui naudojami tik metrologiškai patikrinti ir galiojantys apskaitos prietaisai. UAB „Jonavos vandenys“ privalo užtikrinti vandens apskaitos prietaisų metrologinės patikros galiojimą, todėl vandens apskaitos prietaisai keičiami vadovaujantis Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintu Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių sąrašu ir laiko intervalų tarp patikrų. Iki 2013 m. rugpjūčio mėnesio šalto vandens skaitiklių laiko intervalas tarp patikrų buvo keturi metai, t. y. kas keturis metus vandens tiekėjas privalėjo pakeisti vandens apskaitos prietaisus su pasibaigusia metrologine patikra. 2013 m. rugpjūčio 29 d. Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V-130 nustatytas 6 metų laiko intervalas tarp patikrų. Visi apskaitos prietaisai, kurių patikros galiojimo laikas iki įsakymo paskelbimo dienos buvo pasibaigęs, šie apskaitos prietaisai turi būti pakeisti senąja tvarka, o apskaitos prietaisai, kurių patikros laikas įsakymo skelbimo dieną galiojo, tai šių apskaitos prietaisų patikros rezultatai galioja pagal naują tvarką t. y. 6 metus, skaičiuojant nuo patikros atlikimo datos. UAB „Jonavos vandenys“ skaitiklių keitimo metu ir toliau laikosi 2007 m. lapkričio 6 d. pasirašyto susitarimo Nr. 1 su AB „Jonavos šilumos tinklai“, kuriuo bendrovės pasiskirstė, kuriuos Jonavos miesto ir Ruklos miestelio daugiabučiuose esančius apskaitos prietaisus keičia viena ar kita įmonė. Per 2015 m. Jonavos miesto daugiabučių namų butuose pakeisti 846 vandens apskaitos prietaisai, nepakeista 12937, iš jų 12815 nekeista, nes metrologinės patikros laikas dar nepasibaigęs. Ruklos miestelyje pakeista 37 vandens apskaitos prietaisai, nepakeista 1870, iš jų 1717 nekeista nes metrologinės patikros laikas dar nepasibaigęs.

Nuo 2014 m. UAB „Jonavos vandenys“ darbuotoja intensyviai tikrina vandens apskaitos prietaisus esančius daugiabučių namų butuose.. Per du metus patikrinta 11096 butų iš 14224, t. y. 78% butuose esančių vandens apskaitos prietaisų buvo patikrinta. Į daugumą butų nebuvo patekta, nes gyventojai išvykę, butai tušti ir negyvenami.

9. INVESTICIJOS IR VYKDOMI PROJEKTAI

UAB „Jonavos vandenys“ 2015 m. įgyvendino projektą „Vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija Jonavoje“ Nr.VP3-3.1-AM-01-V-05-016. Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos Projekto 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.3.2 konkretų uždavinį „Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą“, vadovaujantis Laikinosios tvarkos aprašu (patvirtintas 2013 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 998).

Bendra projekto vertė – 2,65 mln. Eur.

Projekto įgyvendinimo metu, per 18 mėnesių darbų vykdymo laikotarpį, įrengti nauji uždaro tipo vandens filtrai, antro ir trečio kėlimo siurblynės, rekonstruoti švaraus vandens ir paplavų rezervuarai, pakeisti vamzdynai, automatizuotas valdymo procesas, atnaujintas vandens gerinimo įrenginių pastatas, įrengtos teritorijos stebėjimo kameros, sutvarkyta aplinka. Rekonstruotų vandens gerinimo įrenginių našumas 8000 kub. m per parą arba 500 kub. m. per valandą. VGĮ aptarnaus apie 13,9 tūkst. būstų, ~ 32 tūkst. gyventojų. Dėka atliktų darbų, Jonavos miesto ir rajono (Ragožių km.) gyventojus pasieks ne tik nugeležintas, bet ir nuo amonio bei mangano junginių išvalytas vanduo.

2015 metais gavusi 13979,88 Eur finansavimą iš Jonavos rajono savivaldybės administracijos, UAB „Jonavos vandenys“ nutiesė 531,94 m vandentiekio tinklą ir 202,27 m nuotekų tinklą. Įmonės (14775 Eur) lėšomis buvo paklota Ø400 mm vandentiekio sužiedinimo linija Pabartonių

vandenvietėje, perkloti buitinių nuotekų linija Ø 160 mm 45 m prie Lietavos g. 7 Jonavoje ir paklota 228 m ilgio vandentiekio linija nuo II pakėlimo stoties Jonavos m. į miesto apatinę dalį.

Informacija apie nutiestus vandentiekio ir nuotekų tinklus pateikta lentelėje:

Atlikti darbai	Finansavimo šaltinis	Statybos darbų vertė, Eur	Rangovas	Tinklų ilgis, m
Vandentiekio tinklai Saulės g., Užusalių k.	Jonavos rajono savivaldybės administracija	4670,27	UAB „Jonavos vandenys“	301,39
Vandentiekio tinklai Pušyno g., Šveicarijos k.	Jonavos rajono savivaldybės administracija	4063,93	UAB „Jonavos vandenys“	230,55
Buitinių nuotekų tinklai Saulės g., Užusalių k.	Jonavos rajono savivaldybės administracija	502,84	UAB „Jonavos vandenys“	32,45
Buitinių nuotekų tinklai (paplavų nuvedimo linija) Išorų k.	Jonavos rajono savivaldybės administracija	4742,84	UAB „Jonavos vandenys“	169,82
Vandentiekio Ø400 mm sužiedinimo linija Pabartonių vandenvietėje	UAB „Jonavos vandenys“	9170	UAB „Jonavos vandenys“	372
Nuo II pakėlimo stoties Jonavos m. į miesto apatinę dalį vandentiekio linija	UAB „Jonavos vandenys“	4967	UAB „Jonavos vandenys“	228
Buitinių nuotekų linija prie Lietavos g. 7, Jonavoje Ø 160 mm	UAB Jonavos vandenys	638	UAB „Jonavos vandenys“	45

Jonavos rajono savivaldybės lėšomis buvo įrengtas vandentiekio įvadas bei nuotekų išvadas maldos namams Užusalių k. (652,89 Eur.) bei dalinai rekonstruoti Šilų kaimo nuotekų valymo įrenginiai, įrengiant papildomą nendrių filtracijos laukelį (29997Eur).

UAB „Jonavos vandenys“ lėšomis buvo išgręžtas artezinis gręžinys Kalnėnų k. (4535 Eur), rekonstruoti vandens gerinimo įrenginiai Išorų k. (18688 Eur), pastatyti vandens gerinimo įrenginiai Preišiogalėlės kaime (38220 Eur), perkloti šiluminė trasa įmonės teritorijoje, sutvarkyta automobilių stovėjimo aikštelė prie įmonės administracinio pastato (5424 Eur), Ručiūnų kaimo vandens gerinimo stotyje ir Batėgalos kaimo nuotekų siurblinėje įrengta telemetrijos sistema (6960 Eur).

Ruošiantis 2014-2020 metų Europos Sąjungos finansavimo etapui, įmonė parengė vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo rekonstrukcijos ir plėtros Jonavos mieste ir Jonavos rajone projektinius pasiūlymus bei baigia rengti buitinių nuotekų tinklų naujos statybos Užusalių k. projektą. Šių darbų vertė 23800 Eur.

Be minėtų įvykdytų darbų, UAB „Jonavos vandenys“ 2015 metais įsigijo įmonės veiklai reikalingą ilgalaikį turtą: hidrodinaminę mašiną (57 000 Eur), įrangą Jonavos m. nuotekų valymo įrenginiams (7650,7), geriamojo vandens laboratorijai įrangą bei baldus (10254 Eur), panardinamus ir giluminius siurblius, dažnio keitiklius, kompresorius, ištirpusio deguonies matuoklį ir kita (28954 Eur).

10. DARBUOTOJAI

2015 m. gruodžio 31 d. Bendrovėje dirbo 95 darbuotojai, šeši darbuotojai dirba nepilnu etatu t.y. 5 darbuotojai 0,5 etato ir vienas 0,25 etato. Metų pabaigoje Bendrovėje dirbo 69 vyrai ir 26


moterys. Darbuotojų amžiaus vidurkis -51 metai. Per 2015 metus atleista 8 darbuotojai ir priimta 8 naujai. Darbuotojų darbo apmokėjimui darbo užmokesčio fonde buvo numatyti 810,3 tūkstančiai eurų, o realiai panaudota 798,0 tūkstančiai eurų. Darbo užmokesčio vidurkis 2015 m. sudarė 700,00 Eur ir tai yra 49,19 Eur didesnis už 2014 m. vidutinį darbo užmokestį. Nuo 2015 metų balandžio 1 dienos darbuotojų atlyginimas padidintas 5 procentais išskyrus Bendrovės vadovo ir nuo jo darbo užmokesčio priklausančių darbuotojų atlyginimai.

Dėmesys bendrovėje skiriamas darbuotojų mokymui, kvalifikacijos kėlimui – per 2015 metus mokymuose sudalyvavo dauguma įmonės darbuotojų. Į mokymuose darbuotojai siunčiami tam, kad atnaujinti žinias darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos ir civilinės saugos, viešųjų pirkimų, profesinio pasirengimo, praktinės veiklos klausimų sprendimo srityse.

Nemažas dėmesys Bendrovėje skiriamas darbuotojų motyvacijos skatinimui. Vadovaujantis Kolektyvinės sutarties nuostatomis - darbuotojų motyvavimo priemonės: sveikinimai jubiliejų bei kitų asmeninių švenčių proga, dalyvavimas Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos rengiamame sąskrydyje, Naujametinė darbuotojų išvyką į kultūrinius renginius. Stengiamės įmonės dirbantiesiems sudaryti kuo saugesnes, sveikesnes bei patogesnes darbo sąlygas, pagal Bendrovės galimybes.

Darbuotojų atlyginimai nėra dideli, todėl stengiamės gerinti darbuotojų darbo bei poilsio sąlygas, kuo geriau spręsti kitus socialinius klausimus. Paslaugų sfera niekada negalės didžiuotis aukštais atlyginimais todėl tai turime kompensuoti kitais būdais. Ieškosime būdų veiklos sąnaudų mažinimui, veiklos ir darbų organizavimo efektyvumui didinti, o tuo pačiu ieškosime būdų ir atlyginimų didinimui. Prie metinės veiklos ataskaitos pridedama Bendrovės darbuotojų valdymo struktūros

UAB "JONAVOS VANDENYS" STRUKTŪRINĖ SCHEMA

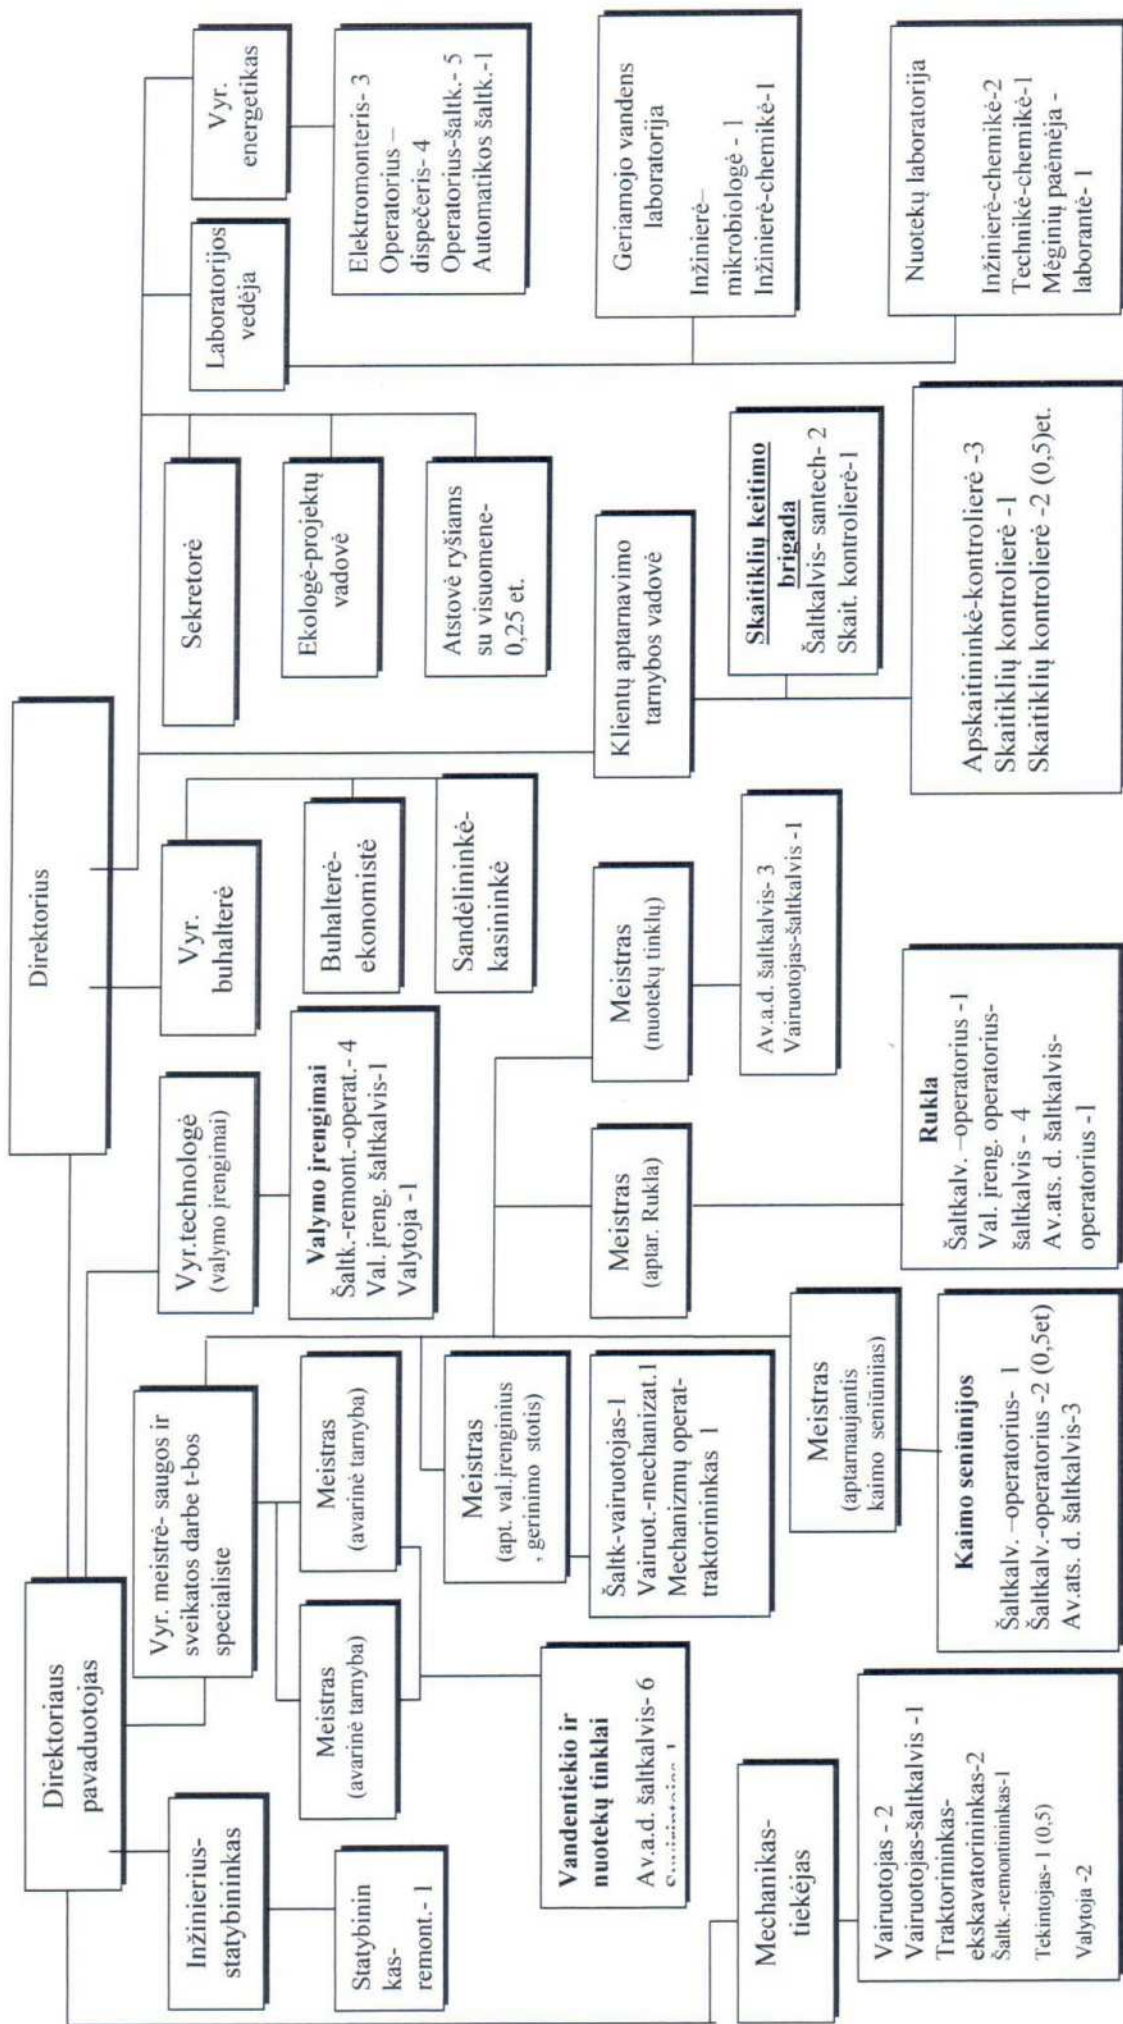

PASTABA: 2015 gruodžio 31 d. 95 darbuotojai arba 91,75 etato

11. BENDROVĖS VIZIJA, PROBLEMOS

UAB „Jonavos vandenys“ metų metais daro viską, kad mūsų paslaugų vartotojai turėtų kuo mažiau rūpesčių ar problemų dėl mūsų darbo. Pagrindiniai mūsų tikslai yra šie:

- patikimai tiekti vartotojams tik geros kokybės ir higienos normas atitinkantį geriamąjį vandenį;
- rinkti ir išvalyti Jonavos miesto bei rajono buitines, pramonines ir mišrias nuotekas iki nustatytų gamtosauginių reikalavimų;
- plėsti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugas mieste bei rajone;
- nuolat iki minimumo mažinti bendrovės veiklos daromą neigiamą poveikį aplinkai.

Negalima užmiršti ir bendrovei kitų labai aktualių klausimų t.y. realizacijos didinimo, pajamų surinkimo ir suteiktos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos gerinimo. Niekada neužmirštame ir kainų politikos – Jonava jau eilę metų turi vienas mažiausių kainų šalyje. Dabartiniu metu visi pagrindiniai darbai nukreipti į 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondus ir ruošiami įvairūs projektai, atliekami skaičiavimai, kad iš tos būsimos programos Jonavos rajonas gautų kuo didesnę naudą.

Problemos. Jų visada buvo, yra ir bus. Džiugu tiek, kad problemų tikrai mažėja. Jeigu dar prieš du – tris metus didžiausia problema buvo miesto geriamojo vandens gerinimo stotis tai šiuo metu jau džiaugiamės atnaujinta, žvilgančia vandens gerinimo stotimi. Yra probleminių vietų vandentiekio ir nuotekų tinkluose, bet jos taip pat išspręstos su 2014-2020 m. programa. Daug ką darome ir darysime bendrovės lėšomis ir pajėgomis. Tai ir Vasario 16-osios gatvės vandentiekio rekonstrukcija, vandens gerinimo stoties katilinės rekonstrukcija, telemetrijos sistemos įdiegimas visuose rajono objektuose ir t.t. Aišku, problema skolininkai, bet gerai tiek, kad jų turime nedaug. Amžina skolininkė yra Jonavos ligoninė, kurią visais būdais globoja ir dengia rajono savivaldybė. Jeigu tokių išlaikytinių turėtume vargu ar galėtume džiaugtis dabartiniais rezultatais...

UAB „Jonavos vandenys“ veiklos planas 2016-2018 metams

Eil. Nr.	Priemonės apibūdinimas	Lėšų poreikis 2016 m., tūkst. eurų				Lėšų poreikis 2017 m., tūkst. eurų				Lėšų poreikis 2018 m., tūkst. eurų			
		Įmonės lėšos	Jonavos rajono savivaldybės lėšos	ES lėšos	Įmonės lėšos	Jonavos rajono savivaldybės lėšos	ES lėšos	Įmonės lėšos	Jonavos rajono savivaldybės lėšos	ES lėšos	Įmonės lėšos	Jonavos rajono savivaldybės lėšos	ES lėšos
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Rekonstruoti vandentiekio tinklus Vasario 16-osios g. (nuo Sodų g. iki Jutos)	8									8		
2	Rekonstruoti katilinę	122									122		
3	Rekonstruoti Upninkų vandens gerinimo įrenginius	30									30		
4	Kuigalių nuotekų valymo įrenginių pastato remontas	10									10		
5	Žeimių ir Liepių nuotekų valymo įrenginiuose esančių tvenkinių išvalymas	10									10		
6	Pastatyti vandens gerinimo stotis Aklojo ežero, Kunigiškių, Martyniškių kaimuose	38			38			38					
7	Išgręžti naują gręžinį Išorų k., Jonavos r.				14,5						14,5		
8	Įdiegti telemetrijos sistemą Batėgalos k. NVĮ	3,2									3,2		
9	Įdiegti telemetrijos sistemą Batėgalos k. NS (prie NVĮ)	3,4									3,4		
10	Įdiegti telemetrijos sistemą Bukonių k. NVĮ	3,2									3,2		
11	Įdiegti telemetrijos sistemą Bukonių k. NS (parke)	3,2									3,2		
12	Įdiegti telemetrijos sistemą Bukonių k. NS (prie mokyklos)	3,2									3,2		
13	Įdiegti telemetrijos sistemą Bukonių k. NS (mech.dirbtuvės)	3,4									3,4		
14	Įdiegti telemetrijos sistemą Kulvos k. nuotekų valykloje ir nuotekų siurblinėje ir jėgos valdymo įrangos atnaujinimas	7									7		
15	Įdiegti telemetrijos sistemą Aklojo ežero k. (vandens bokštas)	4,3									4,3		
16	Įdiegti telemetrijos sistemą Šveicarijos k. NVĮ	3,2									3,2		

[illegible]

Pastaba: 24-33 punktuose numatyti darbai bus vykdomi tuo atveju, jei bus gautas finansavimas iš 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų veiksmų programos.

Kopija tikra

12. RYŠIAI SU VISUOMENE

Bendrovė daro ir darys viską, kad ryšiai su visuomene būtų kuo tampresni, visada siekiame ir sieksime kuo geresnių tarpusavio santykių. Įmonės vartotojai nuolat informuojami apie teikiamas paslaugas bei jų kokybę, taip pat apie naujoves įmonės veikloje, vykdomus darbus, įgyvendinamus projektus, strateginius planus. Informavimas vyksta įvairiais būdais: informaciją skelbiant įmonės interneto puslapyje, per Jonavos televiziją, interneto portale „Jonavos žinios“, visuose rajono reikšmės laikraščiuose, o taip pat ir respublikiniuose žurnaluose „Vandentvarka“ bei „Statyba ir architektūra“. Kasmet, dažniausiai tai vyksta prasidėjus pavasariui, įmonė sulaukia miesto mokyklų dėmesio – mokytojai su mokiniais noriai atvyksta apžiūrėti atskirų bendrovės objektų, susipažinti su vykdoma veikla: nuo geriamo vandens išgavimo, tiekimo, kokybės užtikrinimo iki sutvarkymo jį „panaudojus“. Džiugu prisidėti prie jaunuomenės suvokimo apie tai, kokia didelė vertybė yra geriamasis vanduo, kaip jį reikia tausoti ir kokia didelė atsakomybė yra įmonei užtikrinti, kad visi svarbūs procesai vyktų nuolatos, kokybiškai ir nenutrūkstamai. Kiekvieną pavasarį Lietuvos vandens tiekėjų asociacija kartu su vandens tiekimo įmonėmis bei miestų ir rajonų švietimo skyriais rengia įvairius respublikinius konkursus vandens tematika. Štai ir šiais metais Lietuvos vandens tiekėjų asociacija kartu su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru organizuoja šalies moksleivių plakatų konkursą „VANDUO: VARTOK IR SAUGOK“. Mūsų nuomone geriausias būdas eiti į visuomenę yra jaunimas, vaikai, kurie maloniai atsiliepia į mūsų kvietimus ir dalyvauja metų renginiuose, organizuojamose ekskursijose.

13. BAIGIAMASIS ŽODIS

2015 metais Bendrovei pirmiausiai bus įsimintini tuo, kad tiek geriamojo vandens, tiek nutekamojo vandens realizacija padidėjo atitinkamai 0,9 ir 1,7 procento lyginant su praėjusiais metais ir tas sumažėjimas vyko nuo 2007 metų. Reikia tikėtis, kad ir ateityje nebus grįžtama prie neigiamų reikšmių. 2015 m. įsimintini ir tuo, kad rekonstruota geriamojo vandens gerinimo stotis, Bendrovė dirba su vienu iš mažiausių tarifų šalyje ir antri metai iš eilės dirba pelningai. Šiuo metu aktyviai vyksta pasiruošimas 2014-2020 m. ES paramos programai ir nuo dabartinio darbo priklausys kaip mes pasiruošime investicijų priėmimui. Nuolatinį dėmesį ir pagalbą bei palaikymą visada jautėme iš stebėtojų tarybos, kuri visada domėjosi, sekė situaciją Bendrovėje ir esant reikalui visada galėjome tikėtis paramos. O prie visų pasiekimų daugiausiai prisidėjo kolektyvas, kuris visais atvejais išliko darnus, darbingas, dalyvaujantis respublikiniuose vandentiekiečių renginiuose, bendrovės profesinės sąjungos veikloje. Kolektyve visada įvairiomis formomis švenčiama vandentiekiečių diena, kuri oficialiai įteisinta gegužės 5 d.

Aukščiausias įvertinimas mums – paslaugų kokybė ir patikimumu patenkintas vartotojas, mus supančios aplinkos – žemės, oro bei vandens išsaugojimas ateities kartoms. Galim užtikrinti, kad Bendrovės kolektyvas padarys viską dėl savo vartotojų gerovės.

Direktorius

Vytautas Kudokas




III VANDENS TIEKIMO ĮMONIŲ GRUPĖ
(vandens paslaugų pardavimo apimtis nuo 901 iki 1500 tūkst. m³ per metus)


Pagrindiniai III grupės įmonių 2014 m. veiklos rodikliai

Eil. Nr.	Įmonės pavadinimas	Pakelto požeminio vandens kiekis (tūkst. m ³ /per metus)	Pateikto tinklų vandens kiekis (tūkst. m ³ /per metus)	Parduoto vandens kiekis (tūkst. m ³ /per metus)	Nuotekų valykloje valytų nuotekų kiekis (tūkst. m ³ /per metus)	Pagrindinės veiklos pajamos (tūkst. Lt / tūkst. Eur)	Pagrindinės veiklos sąnaudos (tūkst. Lt / tūkst. Eur)	Pagrindinės veiklos pelnas/ nuostolis (tūkst. Lt / tūkst. Eur)	Darbuotojų skaičius (žm.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	UAB "Mažeikių vandenys"	2 284,7	2 106,7	1 593,0	3 017,9	9 401,3 (2 722,8)	9 866,4 (2 857,5)	-465,1 (-134,7)	146
2	UAB "Rokiškio vandenys"	1 697,4	1 555,9	1 489,5	1 122,8	4 360,7 (1 262,9)	3 769,4 (1 091,7)	591,3 (171,3)	62
3	UAB "Jonavos vandenys"	1 720,0	1 693,5	1 391,0	2 639,8	8 549,0 (2 476,0)	7 911,0 (2 291,2)	638,0 (184,8)	95
4	UAB "Telšių vandenys"	1 814,6	1 801,5	1 224,8	3 088,7	9 857,9 (2 855,0)	9 527,5 (2 759,4)	330,3 (95,7)	127
5	UAB "Pasvalio vandenys"	1 502,4	1 487,9	1 215,0	1 266,0	5 331,2 (1 544,0)	1 217,7 (352,7)	4 113,5 (1 191,4)	45
6	UAB "Kėdainių vandenys"	1 891,9	1 848,9	1 191,8	2 566,1	10 536,1 (3 051,5)	10 483,4 (3 036,2)	52,7 (15,3)	135
7	UAB "Šilutės vandenys"	1 592,0	1 592,0	1 131,0	2 261,6	9 058,1 (2 623,4)	6 934,0 (2 008,2)	2 124,1 (615,2)	111
8	UAB "Druskininkų vandenys"	1 353,4	1 297,4	1 130,7	1 700,9	5 143,2 (1 489,6)	5 135,7 (1 487,4)	7,5 (2,2)	67
9	UAB "Palangos vandenys"	1 705,4	1 468,3	1 082,3	2 551,4	7 623,9 (2 208,0)	7 505,1 (2 173,6)	118,8 (34,4)	99
10	UAB "Ukmergės vandenys"	1 334,1	1 293,9	946,4	1 210,1	6 210,7 (1 798,7)	6 022,4 (1 744,2)	188,3 (54,5)	91
11	VI "Visagino energija"	1 322,7	1 314,9	923,3	1 116,6	7 490,9 (2 169,5)	8 867,4 (2 568,2)	-1 376,5 (-398,7)	84
	Viso:	18 218,6	17 461,9	13 318,8	22 541,9	83 563,0 (24 201,5)	77 240,0 (22 370,3)	6 322,9 (1 831,3)	1 062


III grupės įmonių pakelto ir parduoto vandens kiekiai
bei gerinto vandens dalis

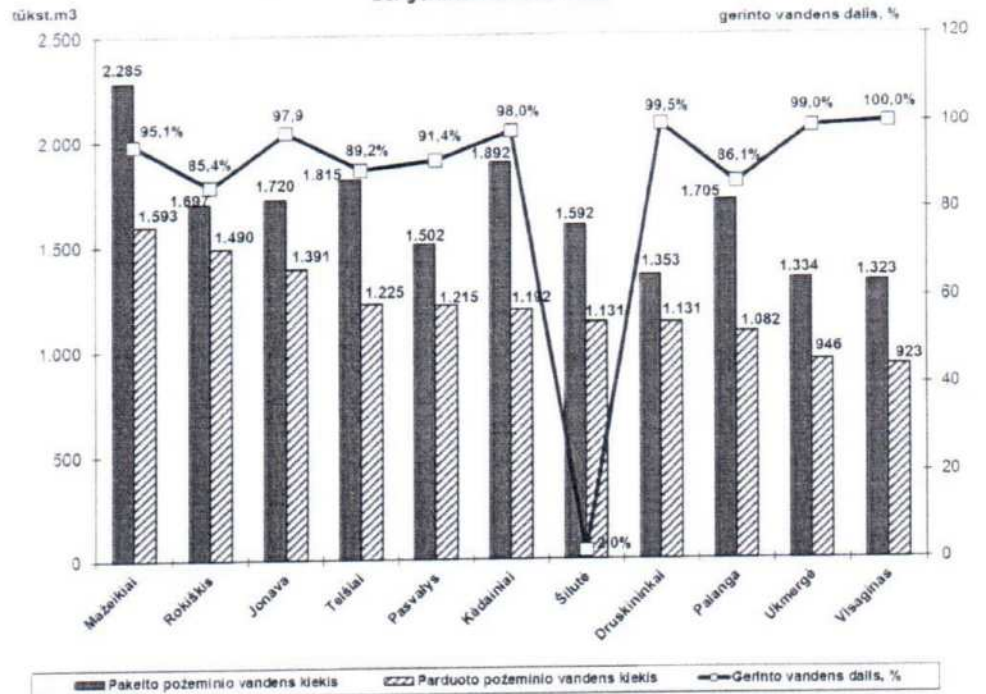


III grupės įmonių geriamojo vandens pardavimai tenkantys vienam kilometrui ir
abonentų bei vartotojų skaičius vienam kilometrui

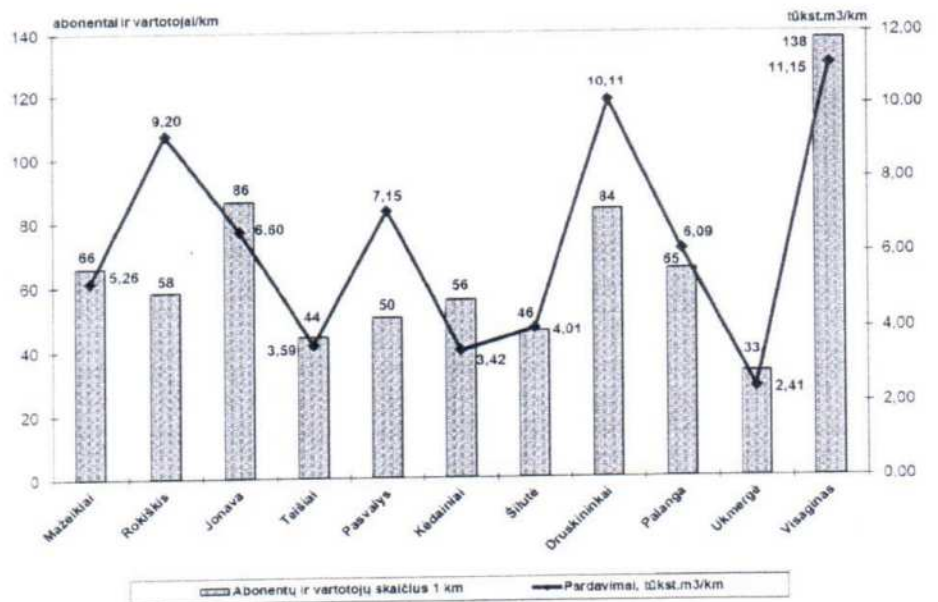


III įmonių grupės vandens netektys ir nuotekų infiltracija (lietaus, neapskaitytos paviršinės ir nesąžiningų vartotojų išleidžiamos nuotekos), %

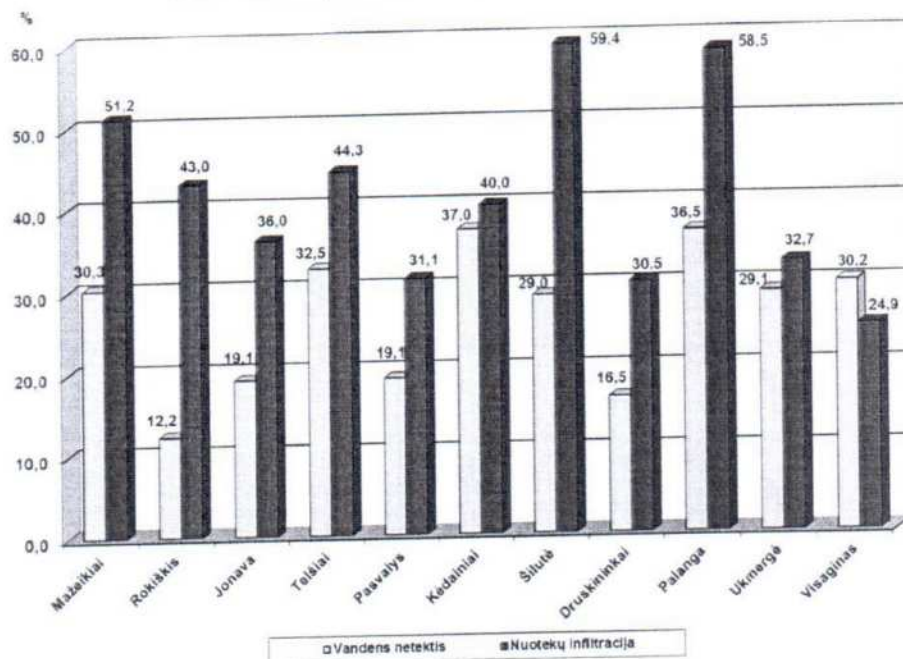


III grupės įmonių nuotekų valymas

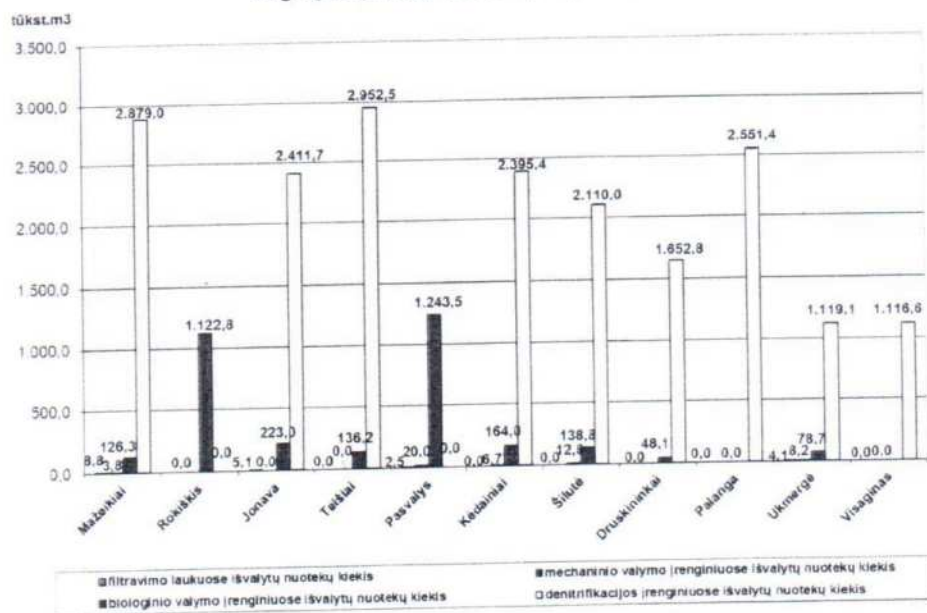


III grupės įmonių visos veiklos pajamos, sąnaudos ir pelnas (nuostolis)

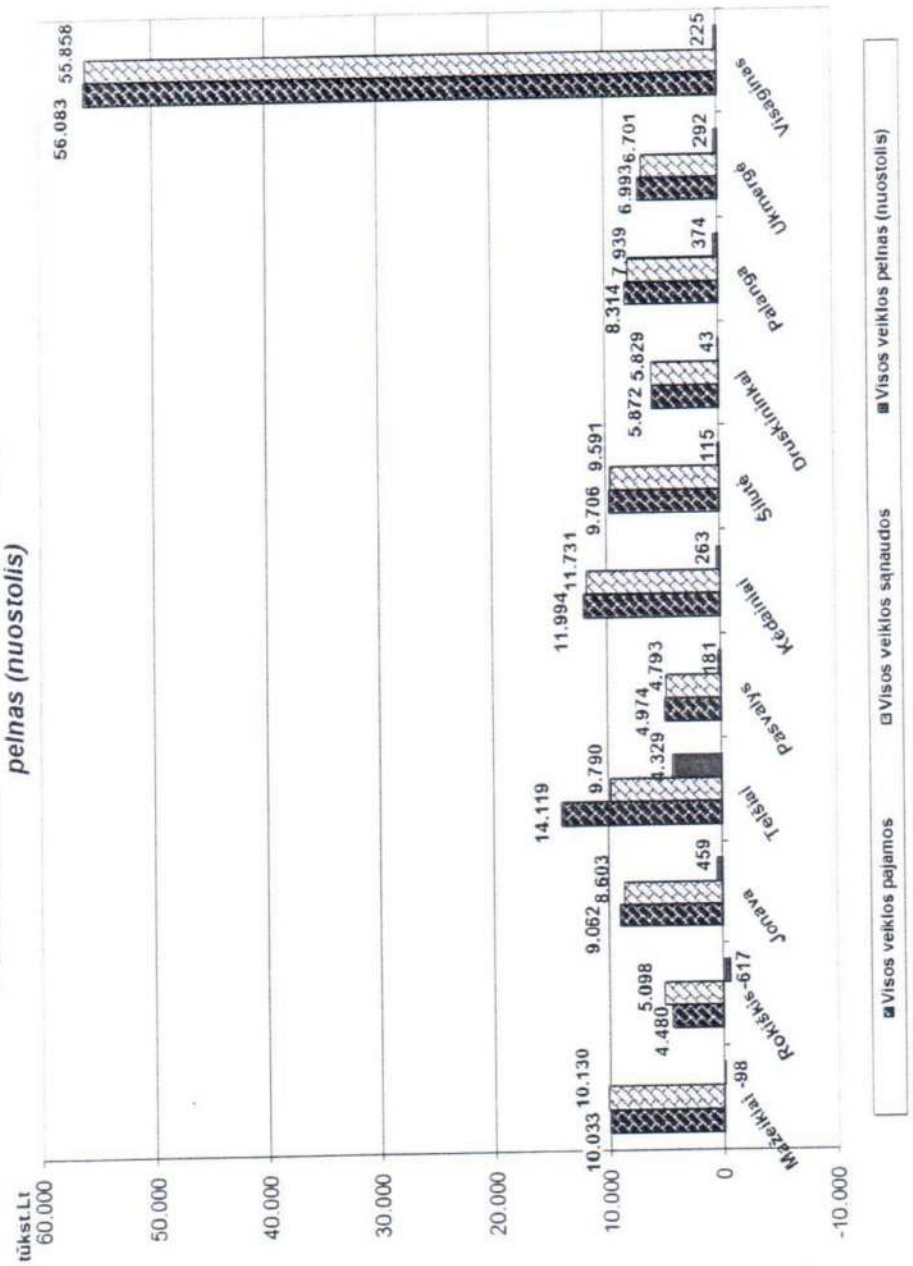

III grupės įmonių pagrindinės veiklos pajamos, sąnaudos ir pelnas (nuostolis)

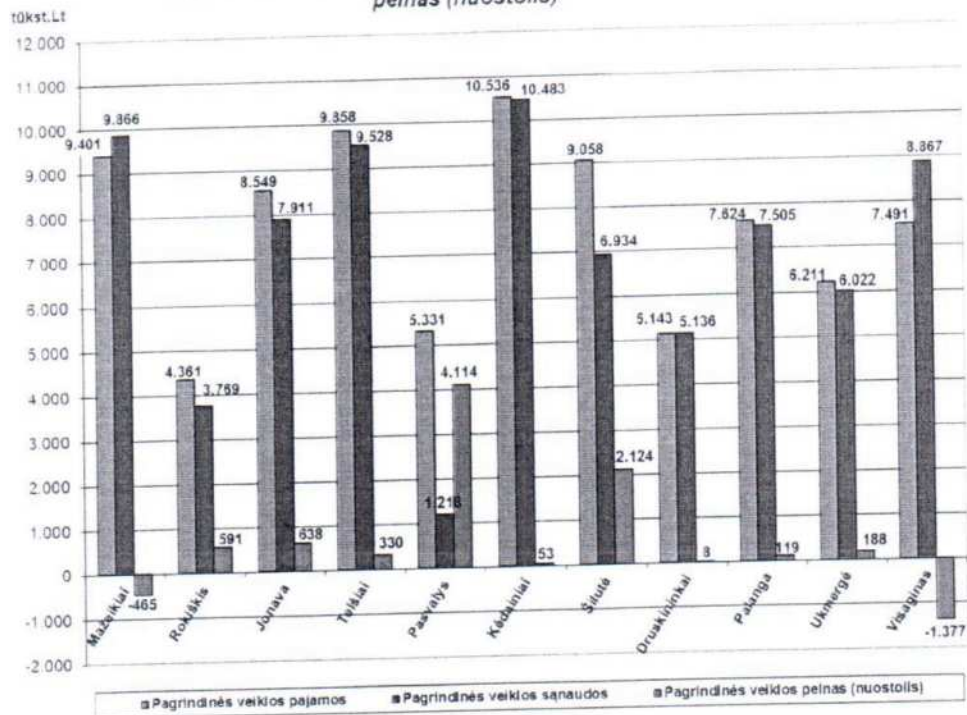

III grupės įmonių 2014 metų paslaugų kaina ir savikaina, Lt/m³

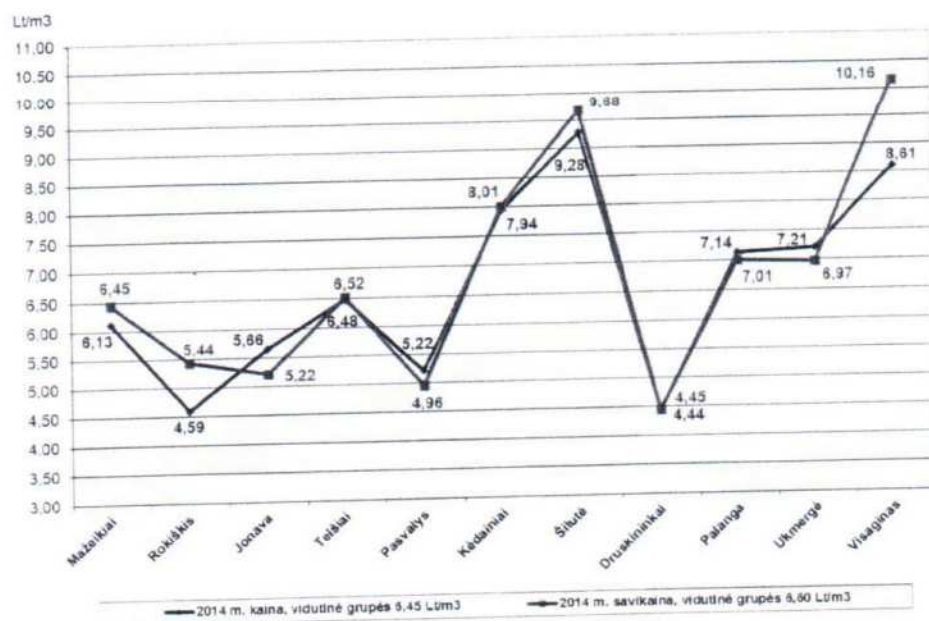

Kopija tikra
Rajono savivaldybės tarybos
sekretoriato vyriausioji specialistė
Grazina Paulauskienė

